



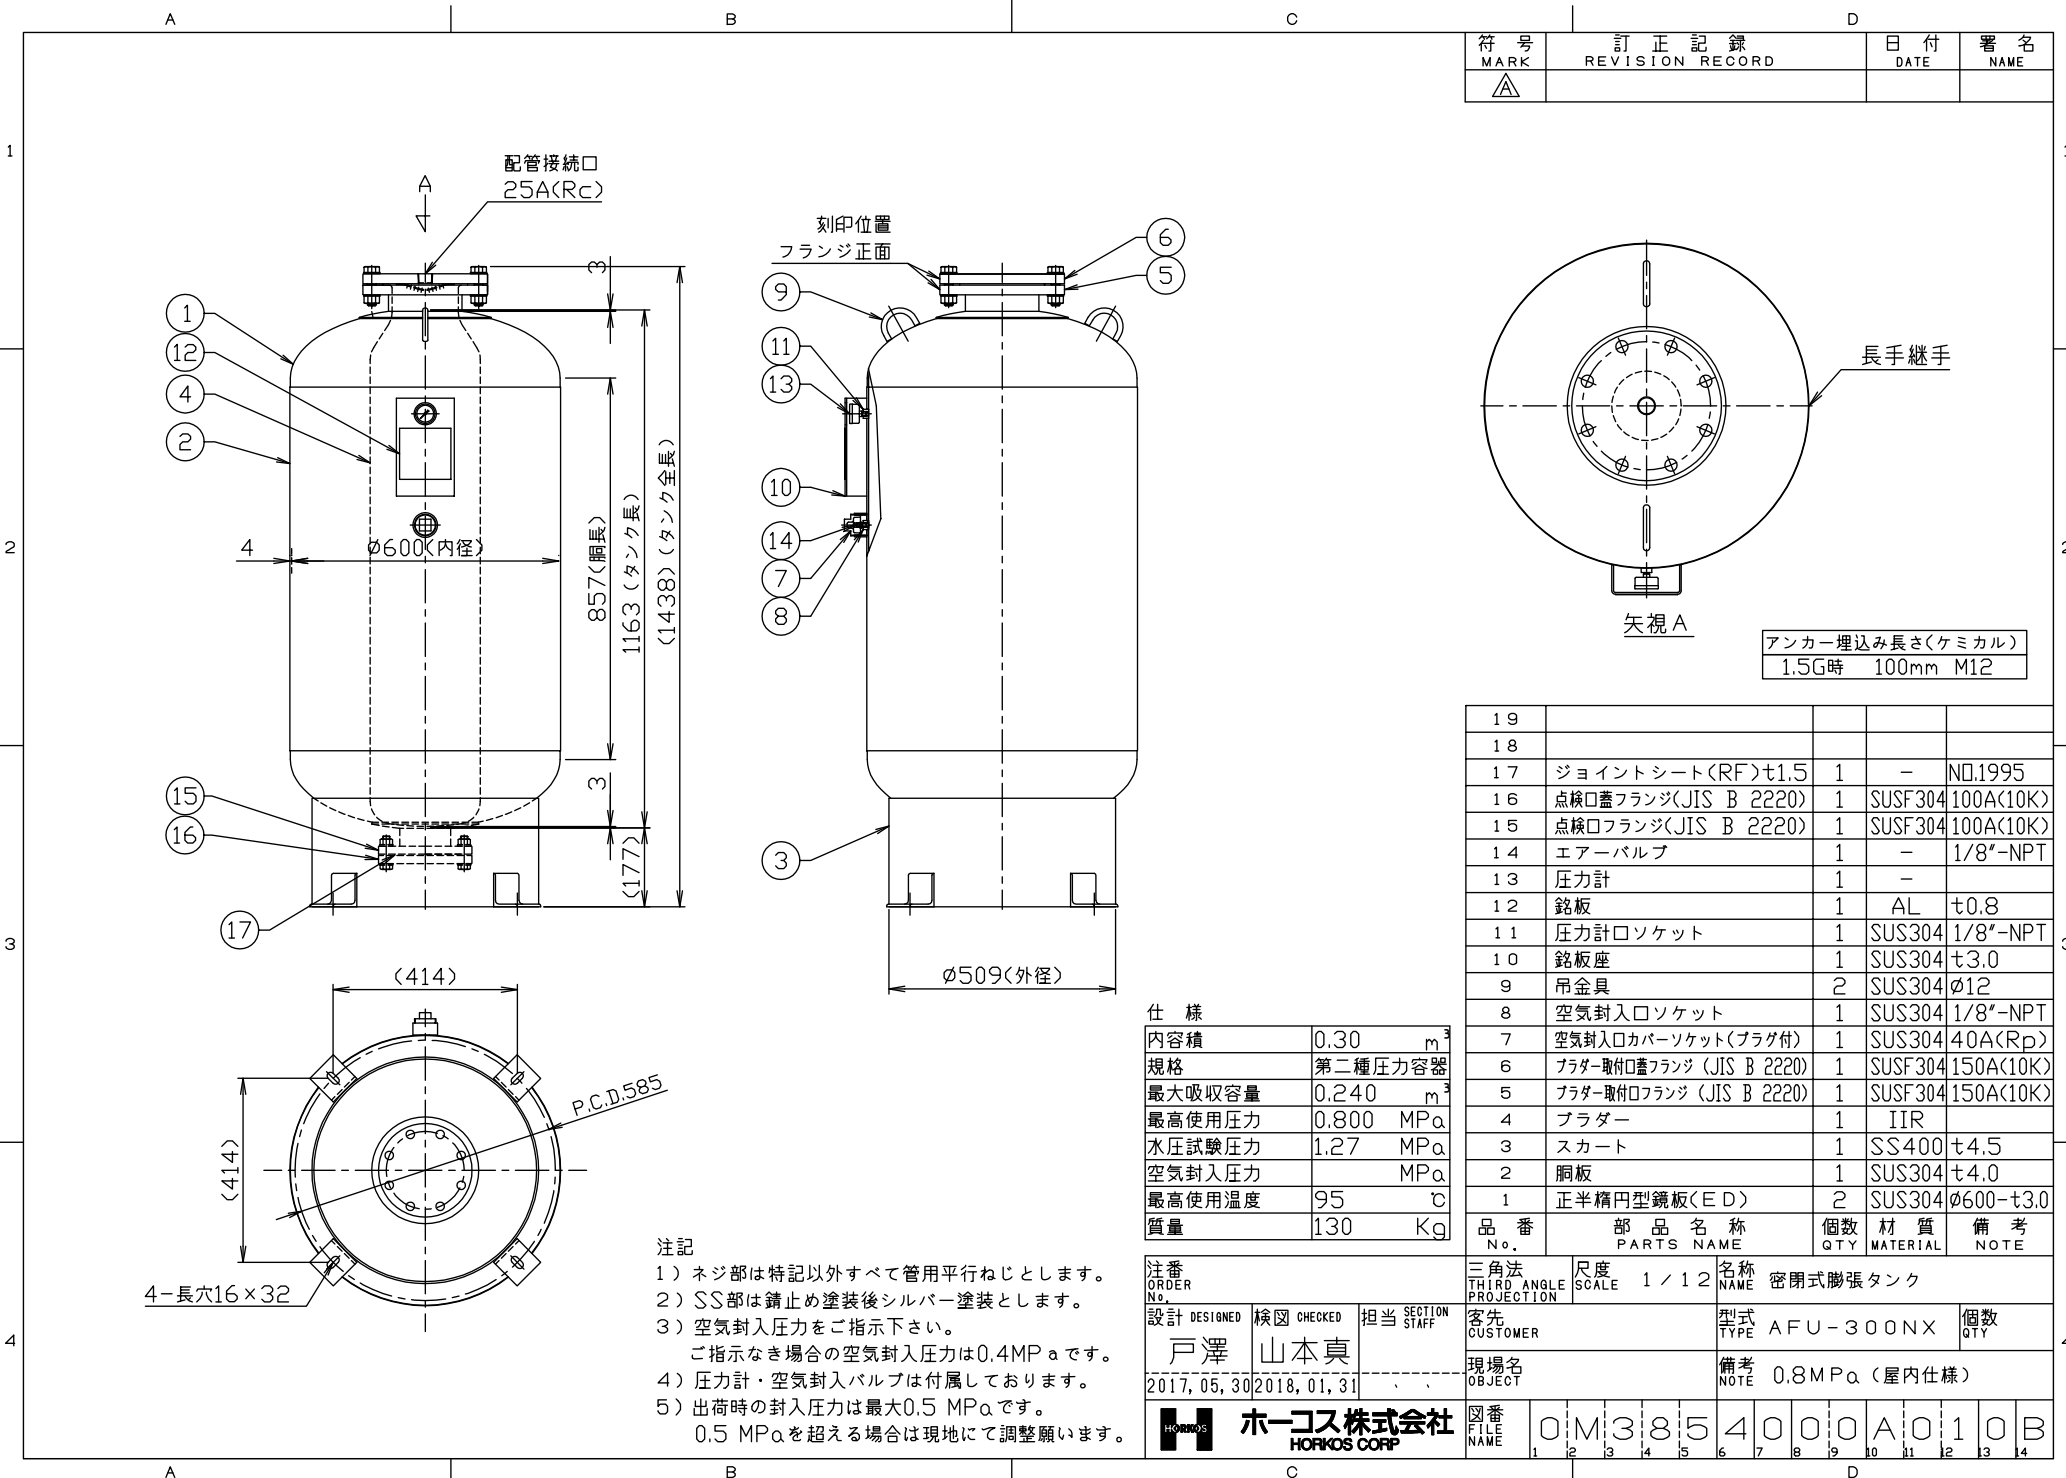

符 号 MARK	訂 正 記 録 REVISION RECORD	日 付 DATE	署 名 NAME
△			

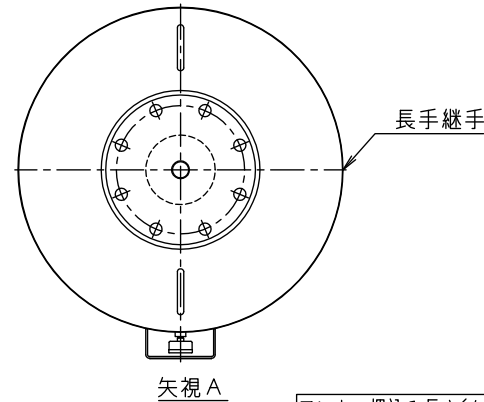

アンカー埋込み長さ(ケミカル)
1.5G時 100mm M12

19				
18				
17	ジョイントシート(RF)	1	ND.1995	
16	点検口蓋フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304 100A(10K)	
15	点検口フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304 100A(10K)	
14	エアバルブ	1	1/8"-NPT	
13	圧力計	1		
12	銘板	1	AL	t0.8
11	圧力計ロケット	1	SUS304 1/8"-NPT	
10	銘板座	1	SUS304	t3.0
9	吊金具	2	SUS304	φ12
8	空気封入口ソケット	1	SUS304 1/8"-NPT	
7	空気封入口カバーソケット(プラグ付)	1	SUS304 40A(Rp)	
6	ブラダー取付口蓋フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304 150A(10K)	
5	ブラダー取付口フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304 150A(10K)	
4	ブラダー	1	IIR	
3	スカート	1	SS400	t4.5
2	胴板	1	SUS304	t4.0
1	正半精円型鏡板(ED)	2	SUS304	φ600-t3.0
品 番 No.	部 品 名 称 PARTS NAME	個数 QTY	材 質 MATERIAL	備 考 NOTE

仕 様	
内容積	0.30 m ³
規格	第二種压力容器
最大吸収容量	0.240 m ³
最高使用圧力	0.800 MPa
水圧試験圧力	1.27 MPa
空気封入圧力	MPa
最高使用温度	95 ℃
質量	130 Kg

注 番 ORDER No.	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺 度 SCALE	1 / 1 2	名 称 NAME	密閉式膨張タンク
設計 DESIGNED	検図 CHECKED	担当 SECTION STAFF	客 先 CUSTOMER	型 式 TYPE	AFU-300NX
戸 澤	山本 真		現場名 OBJECT	備考 NOTE	0.8MPa (屋内仕様)
2017, 05, 30	2018, 01, 31				

図 番 FILE NAME	0	M	3	8	5	4	0	0	0	A	0	1	0	B
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

注 記
1) ネジ部は特記以外すべて管用平行ねじとします。
2) SS部は錆止め塗装後シルバー塗装とします。
3) 空気封入圧力をご指示下さい。
ご指示なき場合の空気封入圧力は0.4MPaです。
4) 圧力計・空気封入バルブは付属しております。
5) 出荷時の封入圧力は最大0.5 MPaです。
0.5 MPaを超える場合は現地に調整願います。

ホークス株式会社
HOKOS CORP