


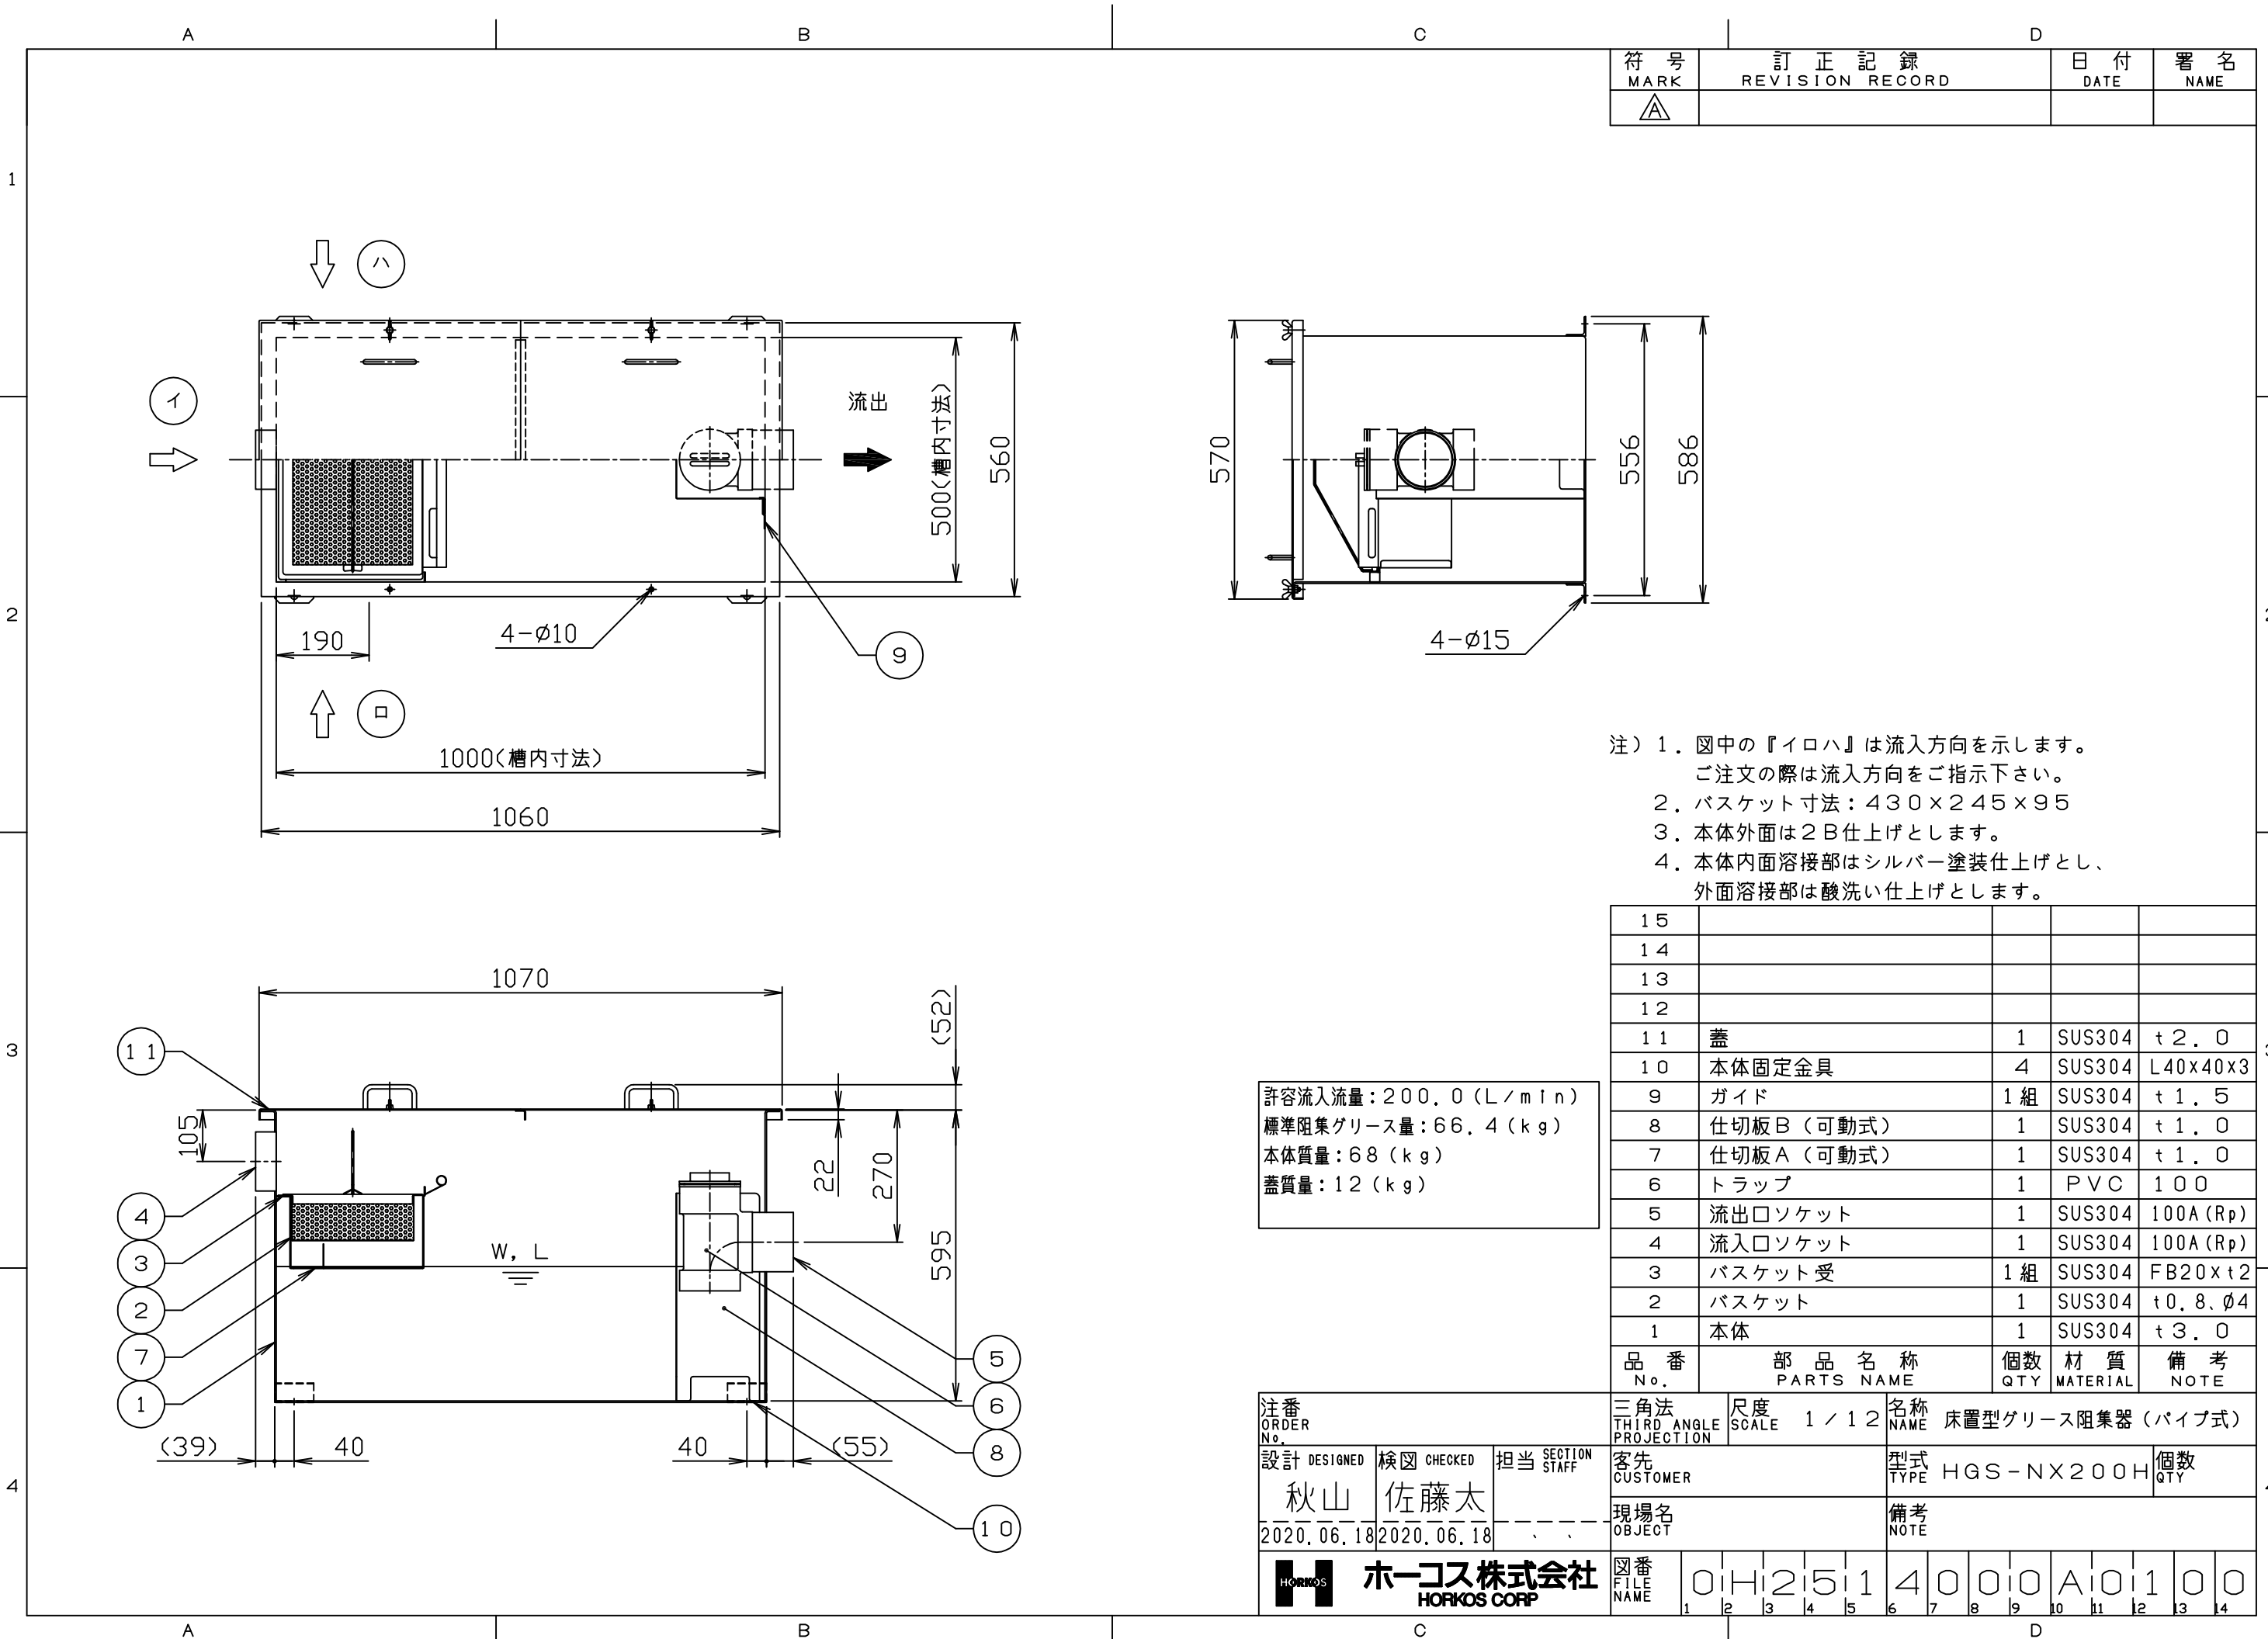

符 号	訂 正 記 録	日 付	署 名
MARK	REVISION RECORD	DATE	NAME
△			

- 注) 1. 図中の『イロハ』は流入方向を示します。
ご注文の際は流入方向をご指示下さい。
2. バスケット寸法: 430×245×95
3. 本体外面は2B仕上げとします。
4. 本体内面溶接部はシルバー塗装仕上げとし、
外面溶接部は酸洗い仕上げとします。

15				
14				
13				
12				
11	蓋	1	SUS304	t2.0
10	本体固定金具	4	SUS304	L40x40x3
9	ガイド	1組	SUS304	t1.5
8	仕切板B (可動式)	1	SUS304	t1.0
7	仕切板A (可動式)	1	SUS304	t1.0
6	トラップ	1	PVC	100
5	流出口ソケット	1	SUS304	100A (Rp)
4	流入口ソケット	1	SUS304	100A (Rp)
3	バスケット受	1組	SUS304	FB20x t2
2	バスケット	1	SUS304	t0.8、φ4
1	本体	1	SUS304	t3.0
品 番 No.	部 品 名 称 PARTS NAME	個数 QTY	材 質 MATERIAL	備 考 NOTE

許容流入流量: 200.0 (L/min)
標準阻集グリース量: 66.4 (kg)
本体質量: 68 (kg)
蓋質量: 12 (kg)

注 番 ORDER No.	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺 度 SCALE 1 / 1 2	名 称 NAME 床置型グリース阻集器 (パイプ式)
設計 DESIGNED 秋 山	検 図 CHECKED 佐 藤 太	客 先 CUSTOMER	型 式 TYPE HGS-NX200H 個数 QTY
2020.06.18	2020.06.18	現 場 名 OBJECT	備 考 NOTE
図 番 FILE NAME	01H2514000A0100		

ホーコス株式会社
HORKOS CORP