

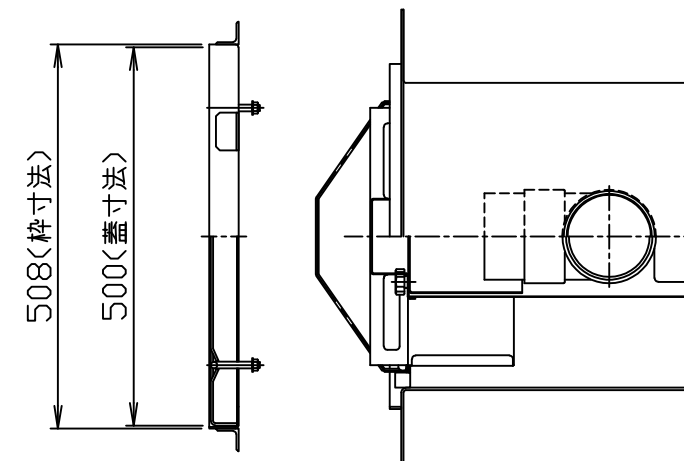


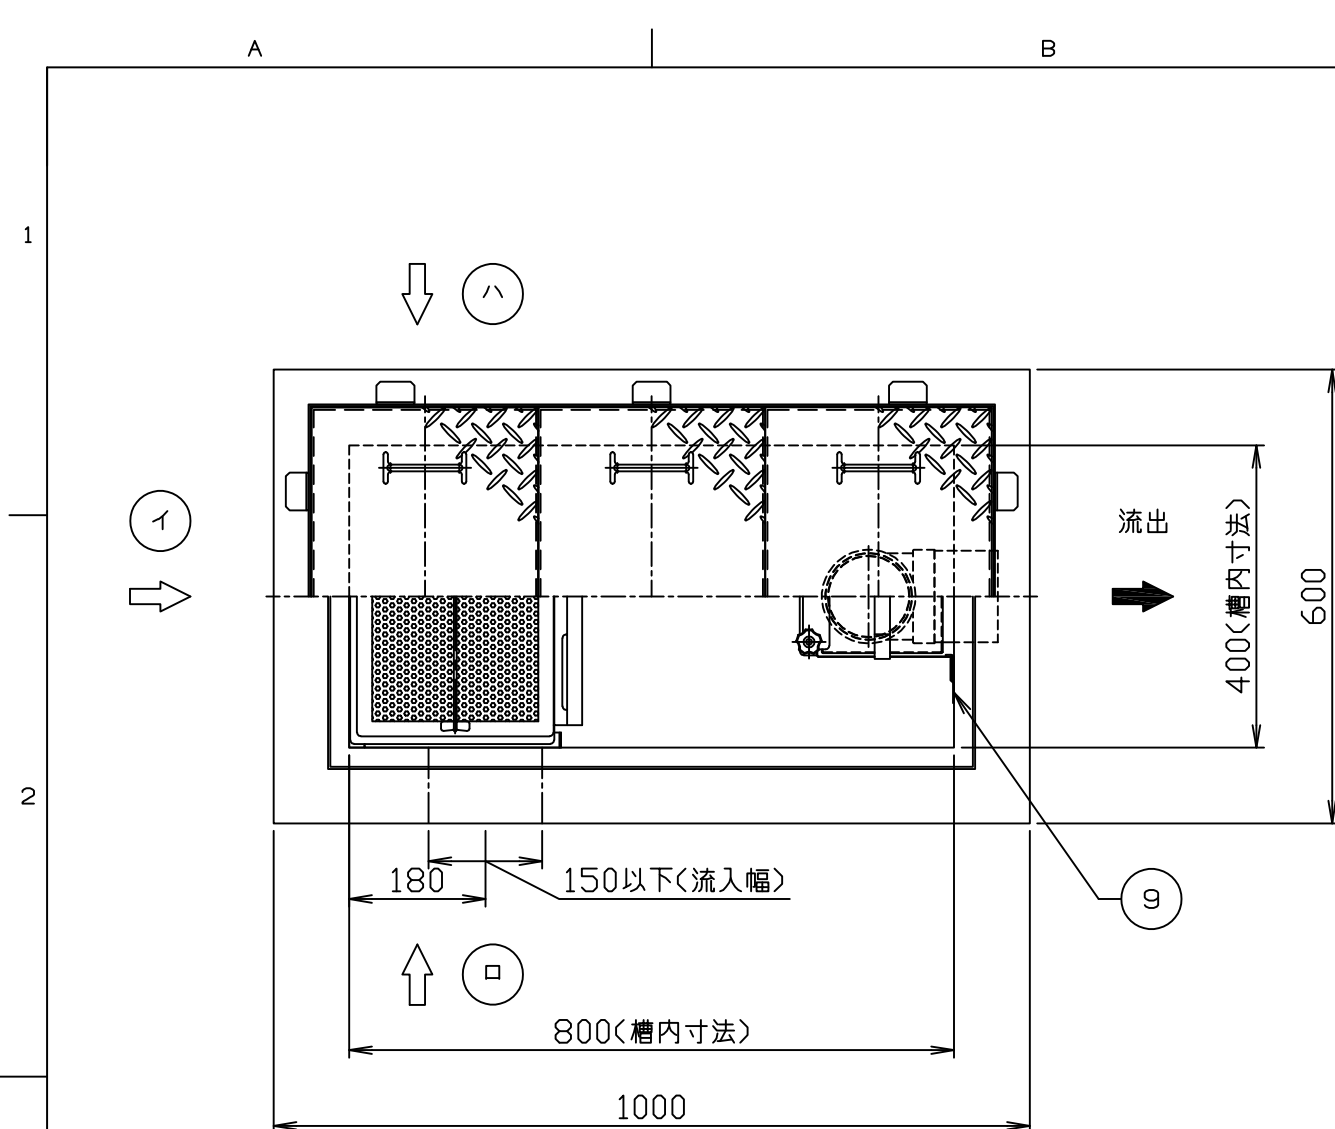

注) 1. 図中の『イロハ』は流入方向を示します。  
ご注文の際は流入方向をご指示下さい。  
2. バスケット寸法: 330×220×85  
3. ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。

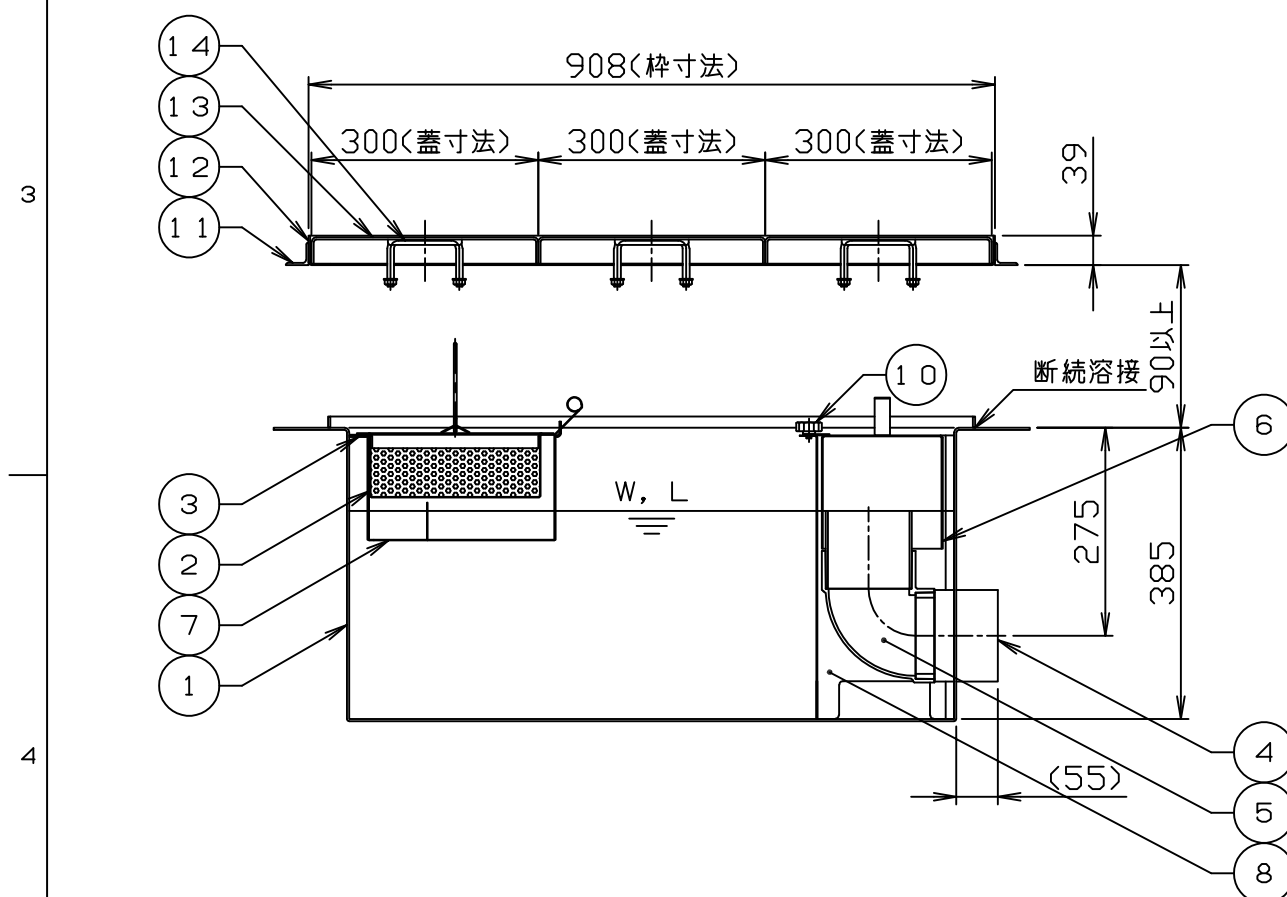

|           |                    |           |                |            |
|-----------|--------------------|-----------|----------------|------------|
| 15        |                    |           |                |            |
| 14        | マンホール取手            | 6         | 蓋と同等           | φ9         |
| 13        | マンホール蓋（人荷重用）       | 3         | SUS304         | t 3.0      |
| 12        | 受け枠                | 1組        | SUS304         | L39x29x2   |
| 11        | フック                | 10        | SS400          | L30x30x3   |
| 10        | 止め金具（ナット+ノブボルト）    | 2         | SUS+ナイロン       | M6         |
| 9         | ガイド                | 1組        | SUS304         | t 1.5      |
| 8         | 仕切板B（可動式）          | 1         | SUS304         | t 1.0      |
| 7         | 仕切板A（可動式）          | 1         | SUS304         | t 1.0      |
| 6         | 封水キャップ             | 1         | SUS304         | t 1.5      |
| 5         | トラップ管              | 1         | PVC            | 100        |
| 4         | 流出口ソケット            | 1         | SUS304         | 100A (Rp)  |
| 3         | バスケット受             | 1組        | SUS304         | FB20x t2   |
| 2         | バスケット              | 1         | SUS304         | t0.8、φ4    |
| 1         | 本体                 | 1         | SUS304         | t 3.0      |
| 品番<br>No. | 部品名称<br>PARTS NAME | 個数<br>QTY | 材質<br>MATERIAL | 備考<br>NOTE |

許容流入流量：120.0 (L / min)  
 標準阻集グリース量：39.8 (Kg)  
 本体質量：48 (Kg)  
 枠質量：3 (Kg)  
 蓋質量：15 (Kg)

※日本阻集器工業会認定品  
(SHASE-S217規格による)

|                                                                                                                      |                                  |                        |                    |         |               |              |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |    |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|---------|---------------|--------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----------|----|--|--|
| 注番<br>ORDER<br>No.                                                                                                   | 三角法<br>THIRD ANGLE<br>PROJECTION |                        | 尺度<br>SCALE        | 1 / 1 0 | 名称<br>NAME    | グリース阻集器（側溝式） |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |    |  |  |
| 設計<br>DESIGNED                                                                                                       | 検図<br>CHECKED                    | 担当<br>SECTION<br>STAFF | 客先<br>CUSTOMER     |         | 型式<br>TYPE    | HGS-NX120E   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 個数<br>QTY |    |  |  |
| 影久                                                                                                                   | 山本大                              |                        |                    |         | 現場名<br>OBJECT | 備考<br>NOTE   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |    |  |  |
| 2020, 05, 18                                                                                                         | 2020, 05, 18                     | - - - -                |                    |         |               |              |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |    |  |  |
|  <b>ホーコス株式会社</b><br>HORKOS CORP |                                  |                        | 図番<br>FILE<br>NAME | 0       | A             | 1            | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | A  | 0  | 1  | 0         | A  |  |  |
|                                                                                                                      |                                  |                        |                    | 1       | 2             | 3            | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13        | 14 |  |  |