


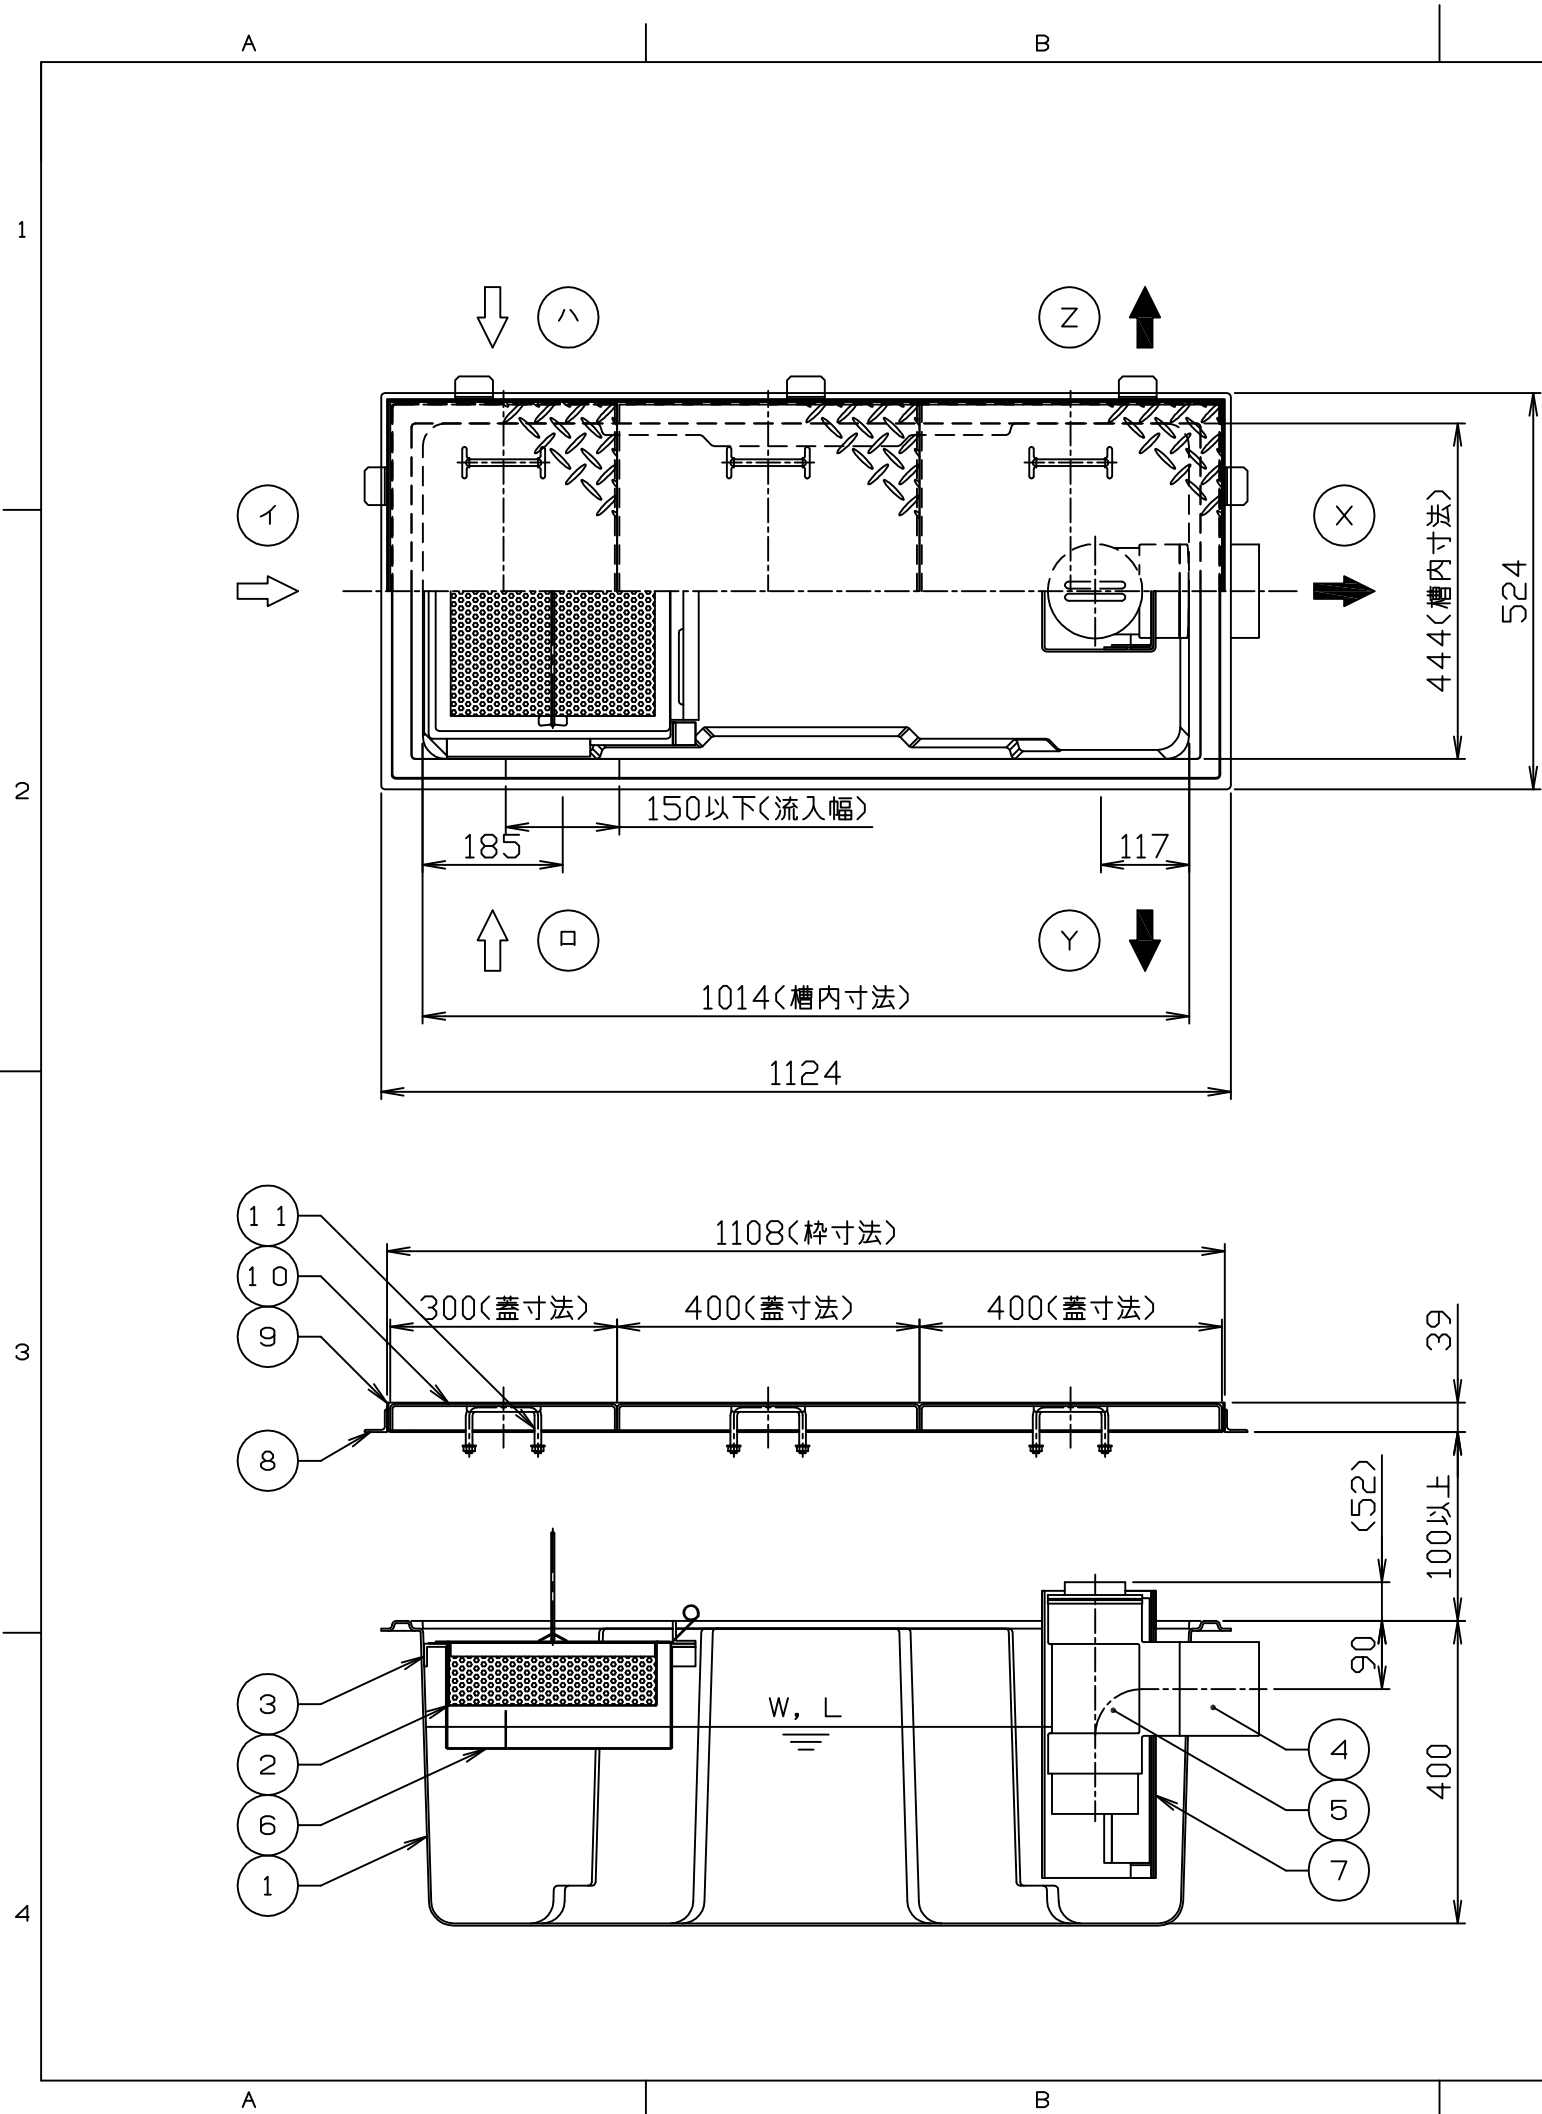

許容流入流量: 150.0 (L/min)
標準阻集グリース量: 49.8 (kg)
本体質量: 17 (kg)
枠質量: 3 (kg)
蓋質量: 18 (kg)

※日本阻集器工業会認定品
(SHASE-S217規格による)

注番
ORDER
No.
設計 DESIGNED
内藤
2020, 05, 29
検図 CHECKED
山田大
2022, 12, 26
担当 SECTION
STAFF
、、

ホークス株式会社
HORKOS CORP

符 号 MARK	訂 正 記 録 REVISION RECORD	日 付 DATE	署 名 NAME
△			

注) 1. 図中の『イロハ』は流入方向を示します。
『XYZ』は流出方向を示します。
ご注文の際は流入方向をご指示下さい。
2. バスケット寸法: 330×270×85
3. 本体へ蓋枠及び積載荷重がかからないように施工してください。
4. ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。

15				
14				
13				
12				
11	マンホール取手	6	蓋と同等	φ9
10	マンホール蓋 (人荷重用)	3	SUS304	t3.0
9	受け枠	1組	SUS304	L39x29x2
8	フック	10	SS400	L30x30x3
7	仕切板B (可動式)	1	PVC	t3.0
6	仕切板A (可動式)	1	SUS304	t1.0
5	トラップ管	1	PVC	100
4	流出口ソケット	1	PVC	100
3	バスケット受	1組	PVC	L30x30x4
2	バスケット	1	SUS304	t0.8, φ4
1	本体	1	FRP	t3.0
品 番 No.	部 品 名 称 PARTS NAME	個数 QTY	材 質 MATERIAL	備 考 NOTE
注番 ORDER No.	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE	1 / 10	名称 NAME
設計 DESIGNED	検図 CHECKED	担当 SECTION STAFF	客先 CUSTOMER	型式 TYPE
内藤	山田大	、、	現場名 OBJECT	HGR-NX150ET
2020, 05, 29	2022, 12, 26	、、	備考 NOTE	個数 QTY
図番 FILE NAME	0	1	4	4
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15