



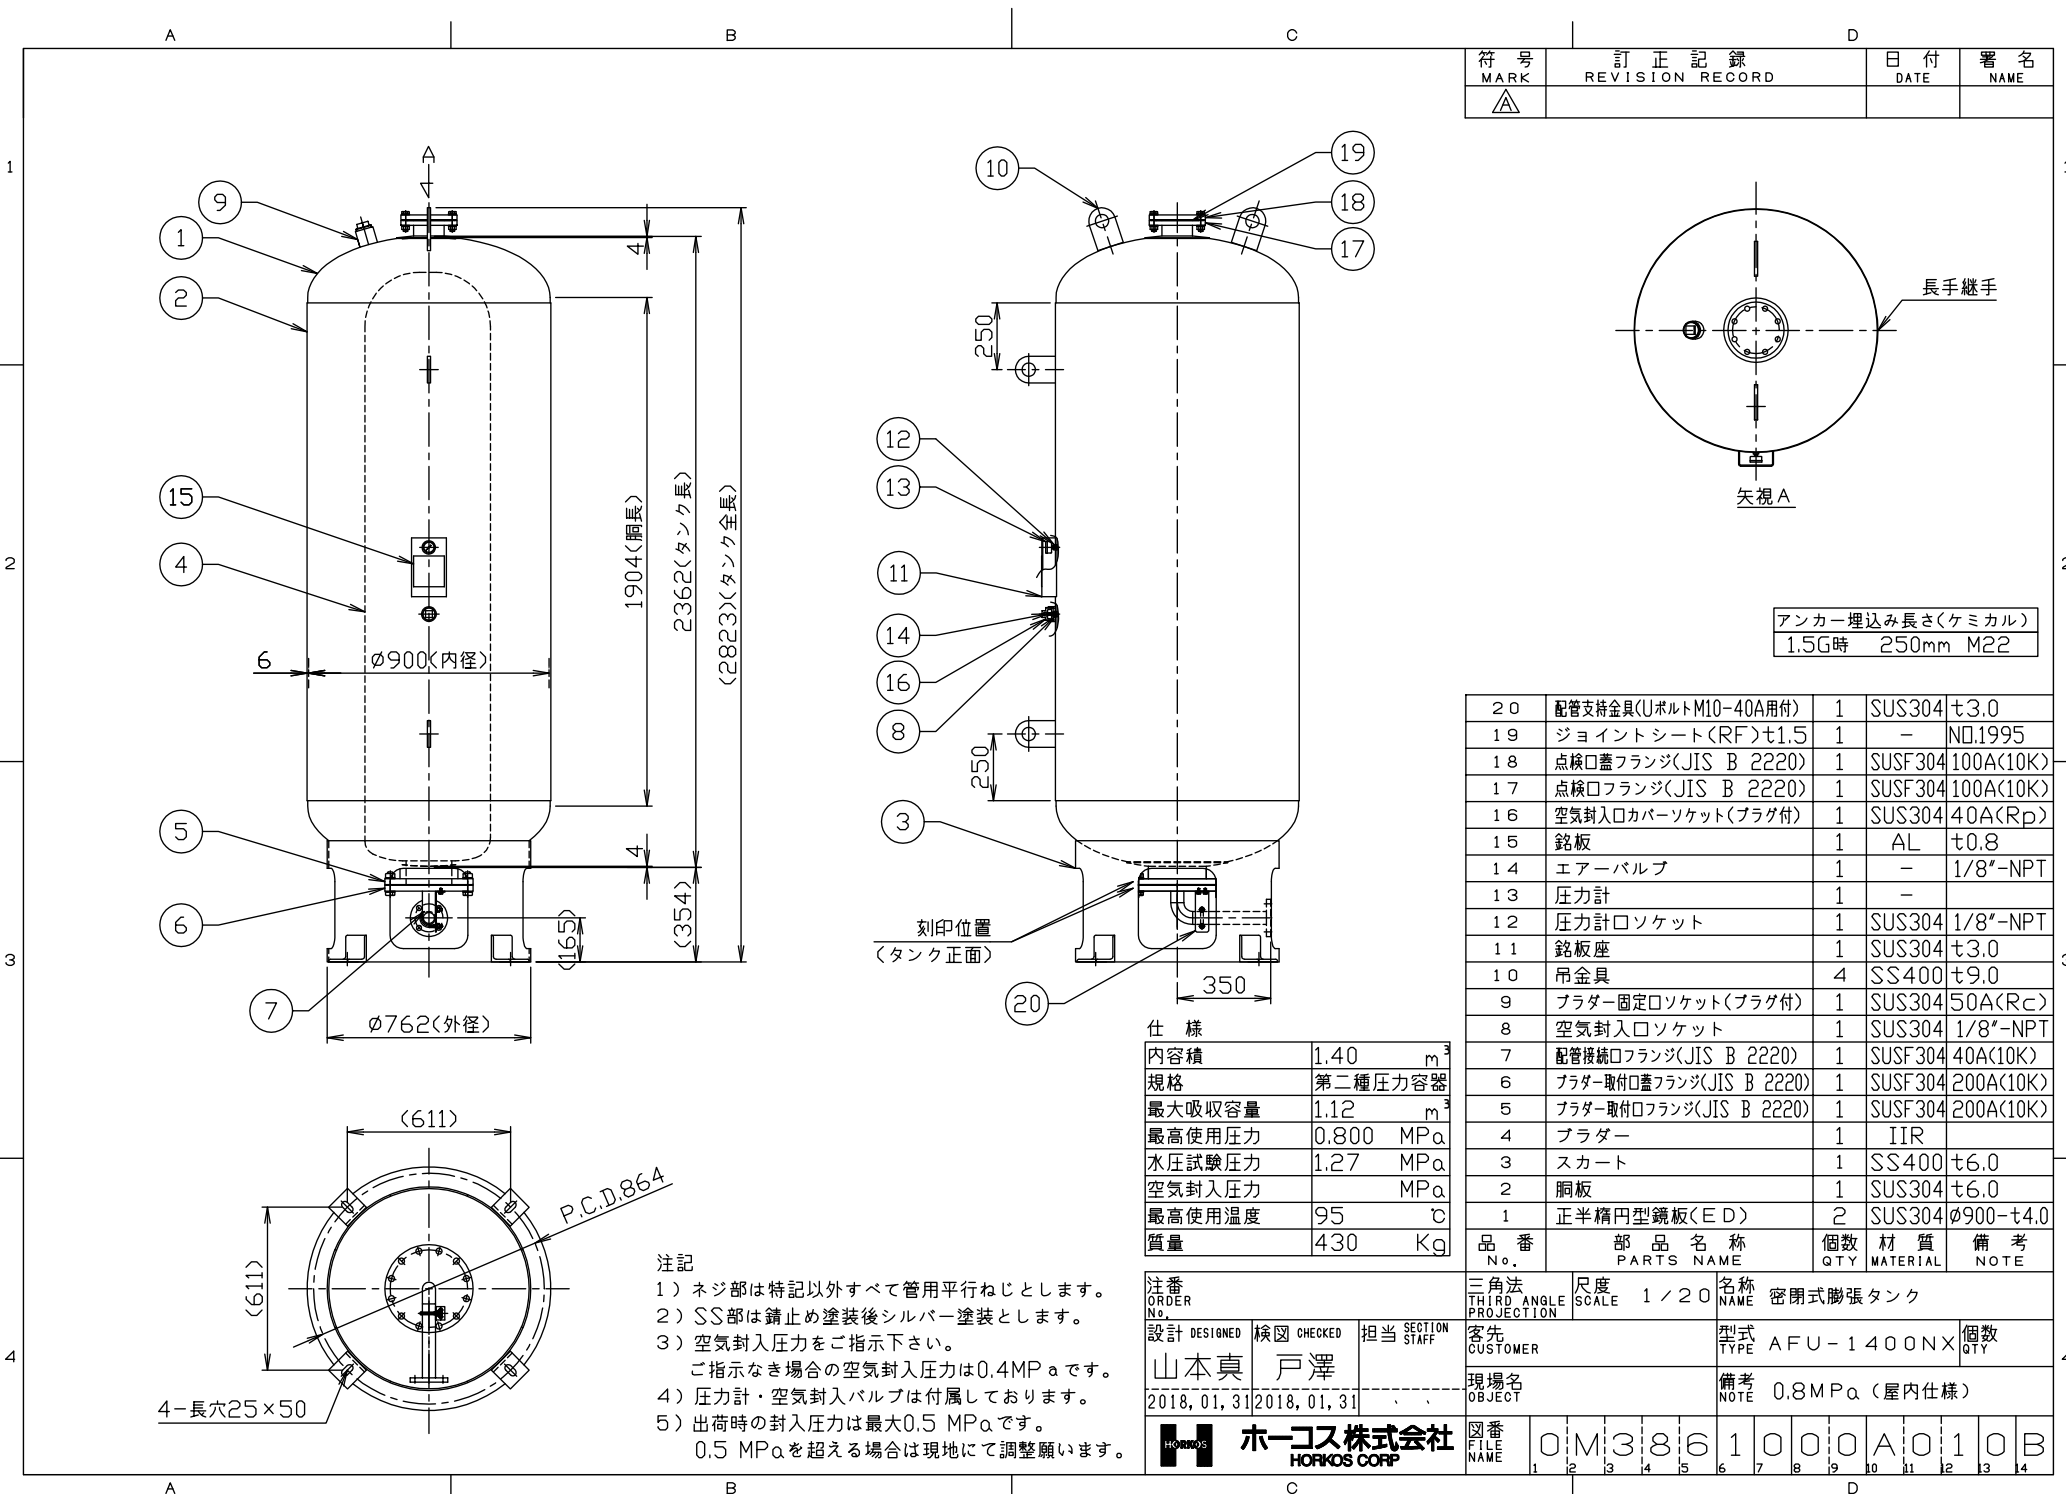

| 符号<br>MARK | 訂正記録<br>REVISION RECORD | 日付<br>DATE | 署名<br>NAME |
|------------|-------------------------|------------|------------|
| △          |                         |            |            |

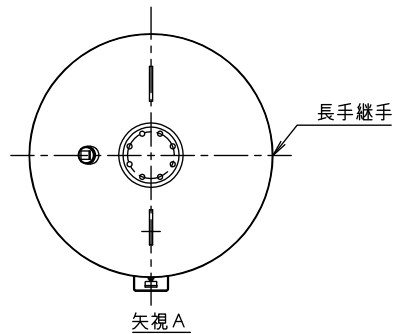

アンカー埋込み長さ(ケミカル)  
1.5G時 250mm M22

|    |                          |   |         |           |
|----|--------------------------|---|---------|-----------|
| 20 | 配管支持金具(UボルトM10-40A用付)    | 1 | SUS304  | t3.0      |
| 19 | ジョイントシート(RF)t1.5         | 1 | -       | ND1995    |
| 18 | 点検口蓋フランジ(JIS B 2220)     | 1 | SUSF304 | 100A(10K) |
| 17 | 点検口フランジ(JIS B 2220)      | 1 | SUSF304 | 100A(10K) |
| 16 | 空気封入口カバースocket(プラグ付)     | 1 | SUS304  | 40A(Rp)   |
| 15 | 銘板                       | 1 | AL      | t0.8      |
| 14 | エアバルブ                    | 1 | -       | 1/8"-NPT  |
| 13 | 圧力計                      | 1 | -       |           |
| 12 | 圧力計ロケット                  | 1 | SUS304  | 1/8"-NPT  |
| 11 | 銘板座                      | 1 | SUS304  | t3.0      |
| 10 | 吊金具                      | 4 | SS400   | t9.0      |
| 9  | ブラダー固定ロケット(プラグ付)         | 1 | SUS304  | 50A(Rc)   |
| 8  | 空気封入ロケット                 | 1 | SUS304  | 1/8"-NPT  |
| 7  | 配管接続口フランジ(JIS B 2220)    | 1 | SUSF304 | 40A(10K)  |
| 6  | ブラダー取付口蓋フランジ(JIS B 2220) | 1 | SUSF304 | 200A(10K) |
| 5  | ブラダー取付口蓋フランジ(JIS B 2220) | 1 | SUSF304 | 200A(10K) |
| 4  | ブラダー                     | 1 | IIR     |           |
| 3  | スカート                     | 1 | SS400   | t6.0      |
| 2  | 胴板                       | 1 | SUS304  | t6.0      |
| 1  | 正半精円型鏡板(ED)              | 2 | SUS304  | φ900-t4.0 |

| 仕 様    |                     |
|--------|---------------------|
| 内容積    | 1.40 m <sup>3</sup> |
| 規格     | 第二種圧力容器             |
| 最大吸収容量 | 1.12 m <sup>3</sup> |
| 最高使用圧力 | 0.800 MPa           |
| 水圧試験圧力 | 1.27 MPa            |
| 空気封入圧力 | MPa                 |
| 最高使用温度 | 95 °C               |
| 質量     | 430 Kg              |

注記  
1) ネジ部は特記以外すべて管用平行ねじとします。  
2) SS部は錆止め塗装後シルバー塗装とします。  
3) 空気封入圧力をご指示下さい。  
ご指示なき場合の空気封入圧力は0.4MPaです。  
4) 圧力計・空気封入バルブは付属しております。  
5) 出荷時の封入圧力は最大0.5 MPaです。  
0.5 MPaを超える場合は現地に調整願います。

|                          |              |            |                     |                                  |                             |                          |
|--------------------------|--------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 注文<br>ORDER<br>No.       | 設計 DESIGNED  | 検図 CHECKED | 担当 SECTION<br>STAFF | 三角法<br>THIRD ANGLE<br>PROJECTION | 尺度<br>SCALE 1/20            | 名称<br>NAME 密閉式膨張タンク      |
| 山本 真                     | 戸澤           |            |                     | 客先<br>CUSTOMER                   |                             | 型式<br>TYPE AFU-1400NX    |
| 2018, 01, 31             | 2018, 01, 31 |            |                     | 現場名<br>OBJECT                    |                             | 備考<br>NOTE 0.8MPa (屋内仕様) |
| HOKOS 株式会社<br>HOKOS CORP |              |            |                     | 図番<br>FILE NAME                  | 0 M 3 8 6 1 0 0 0 A 0 1 0 B |                          |