


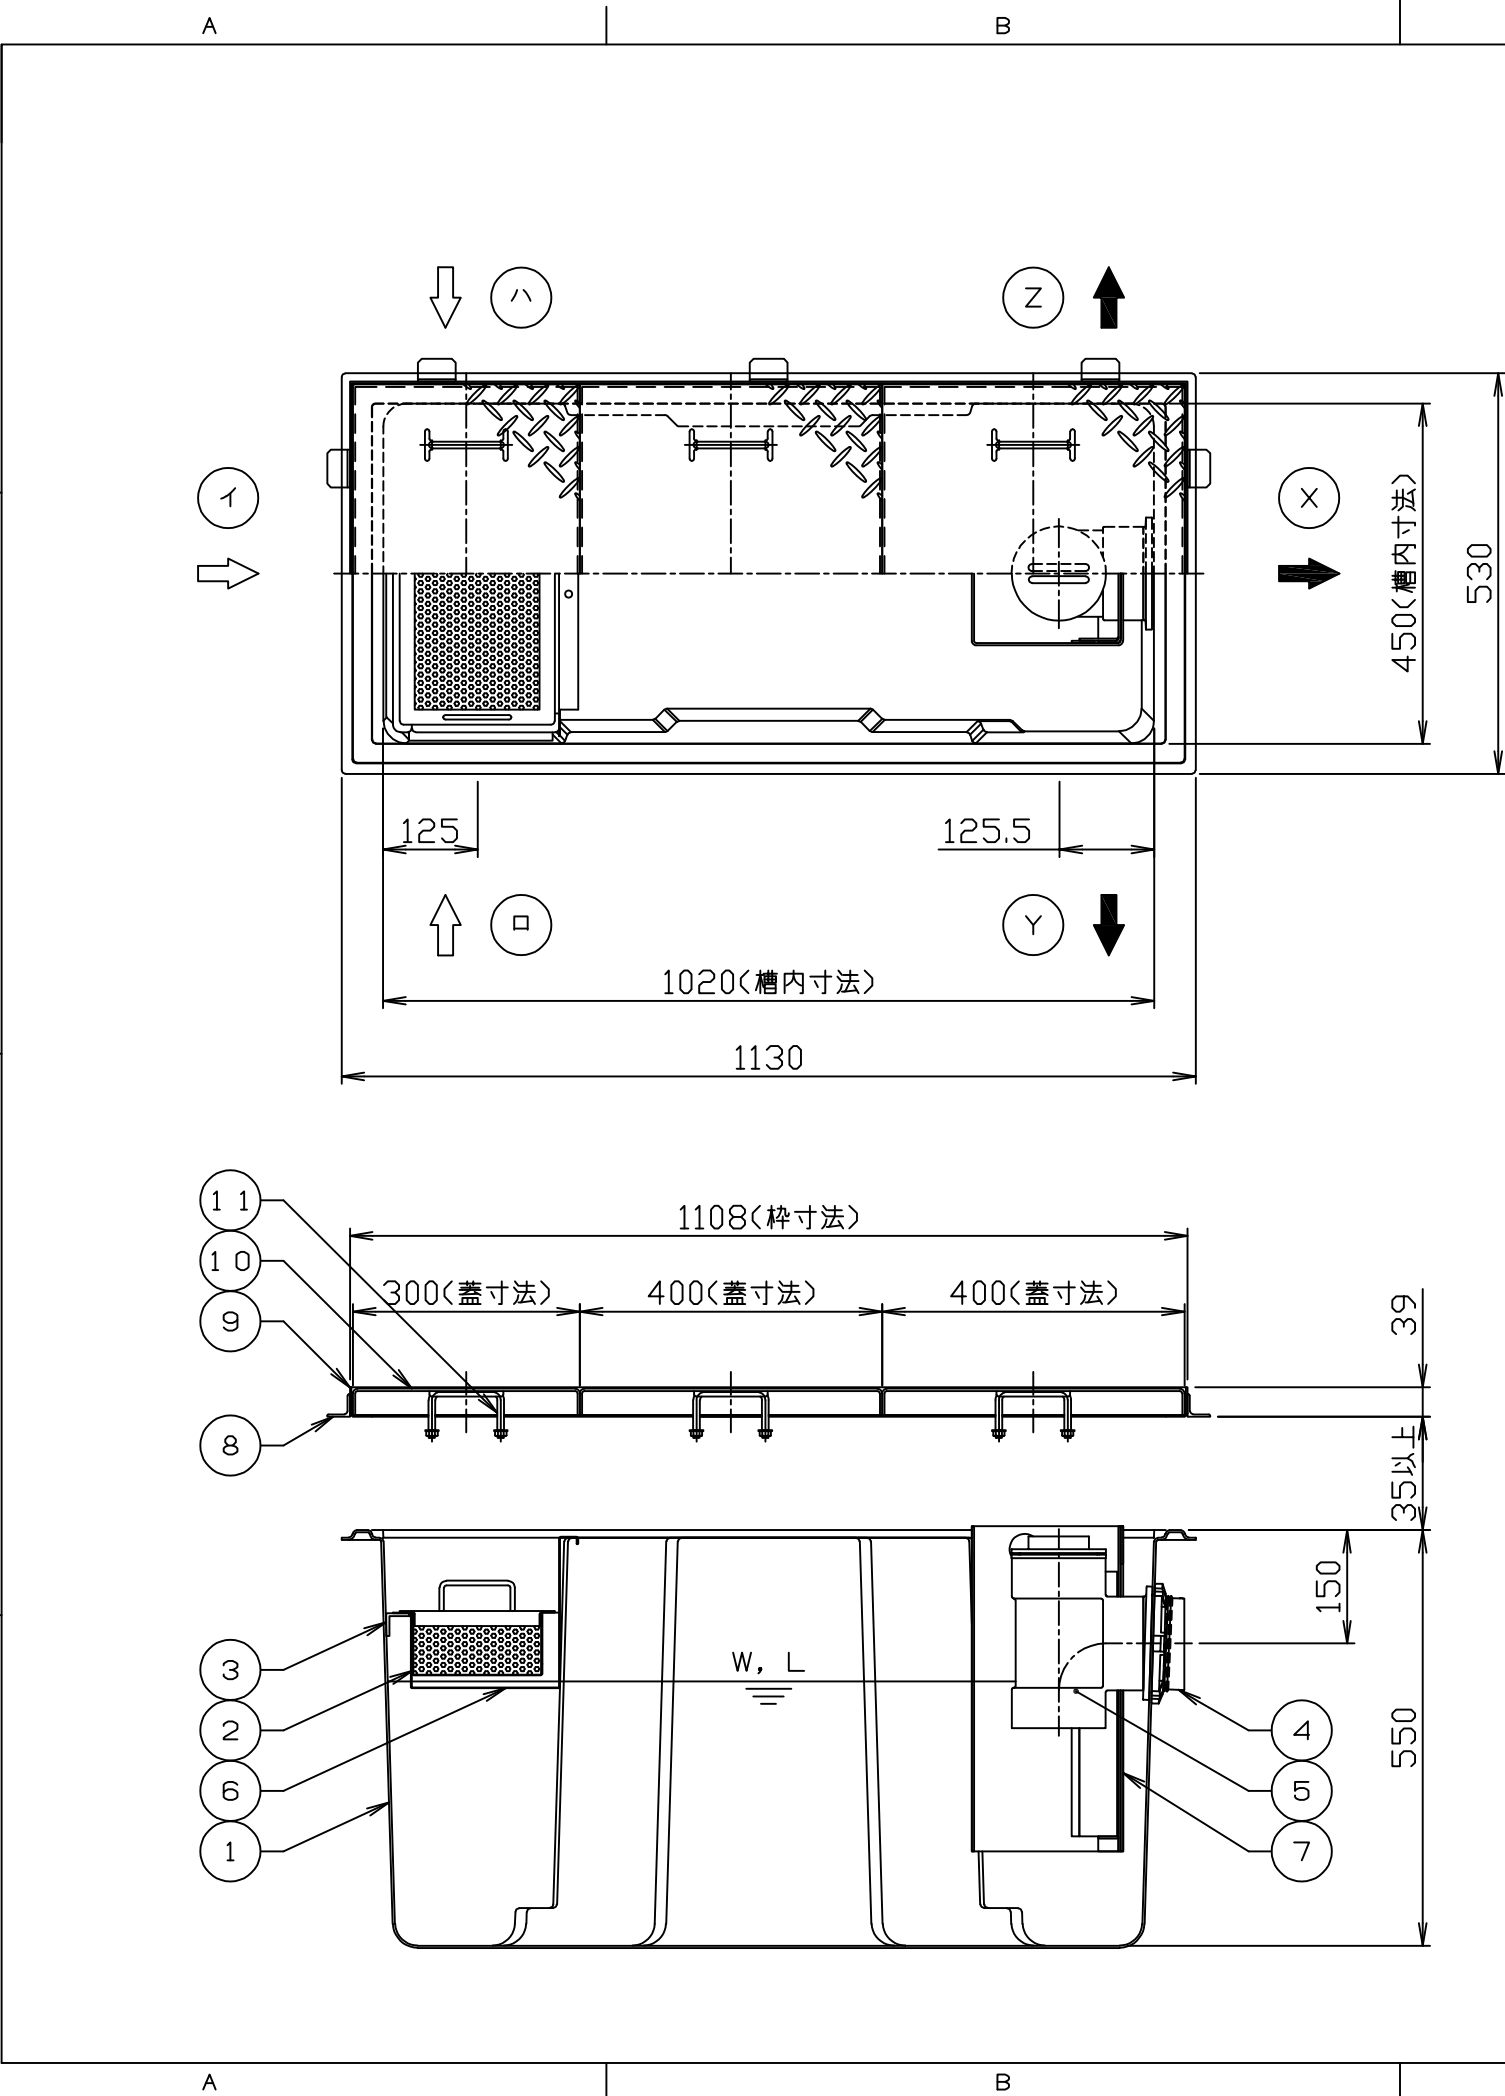

符 号 MARK	訂 正 記 録 REVISION RECORD	日 付 DATE	署 名 NAME
△			

508<枠寸法>
500<蓋寸法>

注) 1. 図中の『イロハ』は流入方向を示します。
『XYZ』は流出方向を示します。
ご注文の際は流入方向をご指示下さい。
2. バスケット寸法: 360 x 165 x 85
3. ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。
4. 本体へ蓋枠及び積載荷重がかからないように施工してください。

15				
14				
13				
12				
11	マンホール取手	6	蓋と同等	φ9
10	マンホール蓋 (人荷重用)	3	SUS304	t3.0
9	受け枠	1組	SUS304	L39x29x2
8	フック	10	SS400	L30x30x3
7	仕切板B (可動式)	1	PVC	t3.0
6	仕切板A (可動式)	1	SUS304	t1.0
5	トラップ管	1	PVC	100
4	流出口ソケット	1	PVC	100
3	バスケット受	1組	PVC	L30x30x4
2	バスケット	1	SUS304	t0.8, φ4
1	本体	1	FRP	t3.0

品 番 No.	部 品 名 称 PARTS NAME	個数 QTY	材 質 MATERIAL	備 考 NOTE
15				
14				
13				
12				
11	マンホール取手	6	蓋と同等	φ9
10	マンホール蓋 (人荷重用)	3	SUS304	t3.0
9	受け枠	1組	SUS304	L39x29x2
8	フック	10	SS400	L30x30x3
7	仕切板B (可動式)	1	PVC	t3.0
6	仕切板A (可動式)	1	SUS304	t1.0
5	トラップ管	1	PVC	100
4	流出口ソケット	1	PVC	100
3	バスケット受	1組	PVC	L30x30x4
2	バスケット	1	SUS304	t0.8, φ4
1	本体	1	FRP	t3.0

注 番 ORDER No.	設計 DESIGNED	検 図 CHECKED	担 当 SECTION STAFF	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE	名称 NAME
	中野	山本大			1 / 10	グリース阻集器 (側溝式)
	2025, 05, 23	2025, 05, 23				

型式 TYPE	個数 QTY
GFC3-170ET	

現場名 OBJECT	備考 NOTE

ホークス株式会社
HORKOS CORP

図 番 FILE NAME
01010720010A0100