
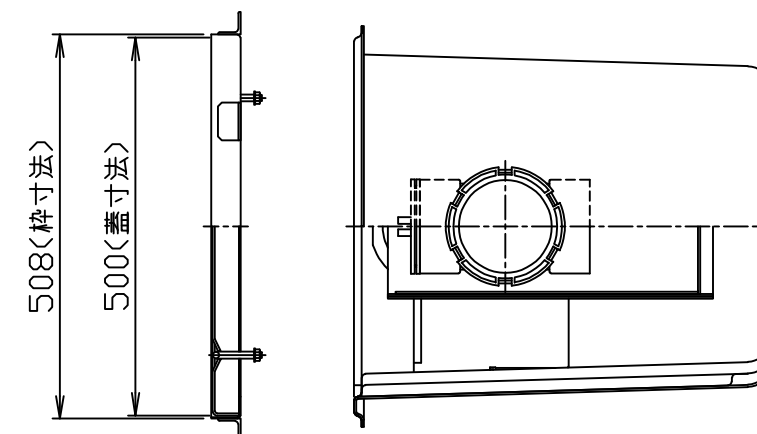


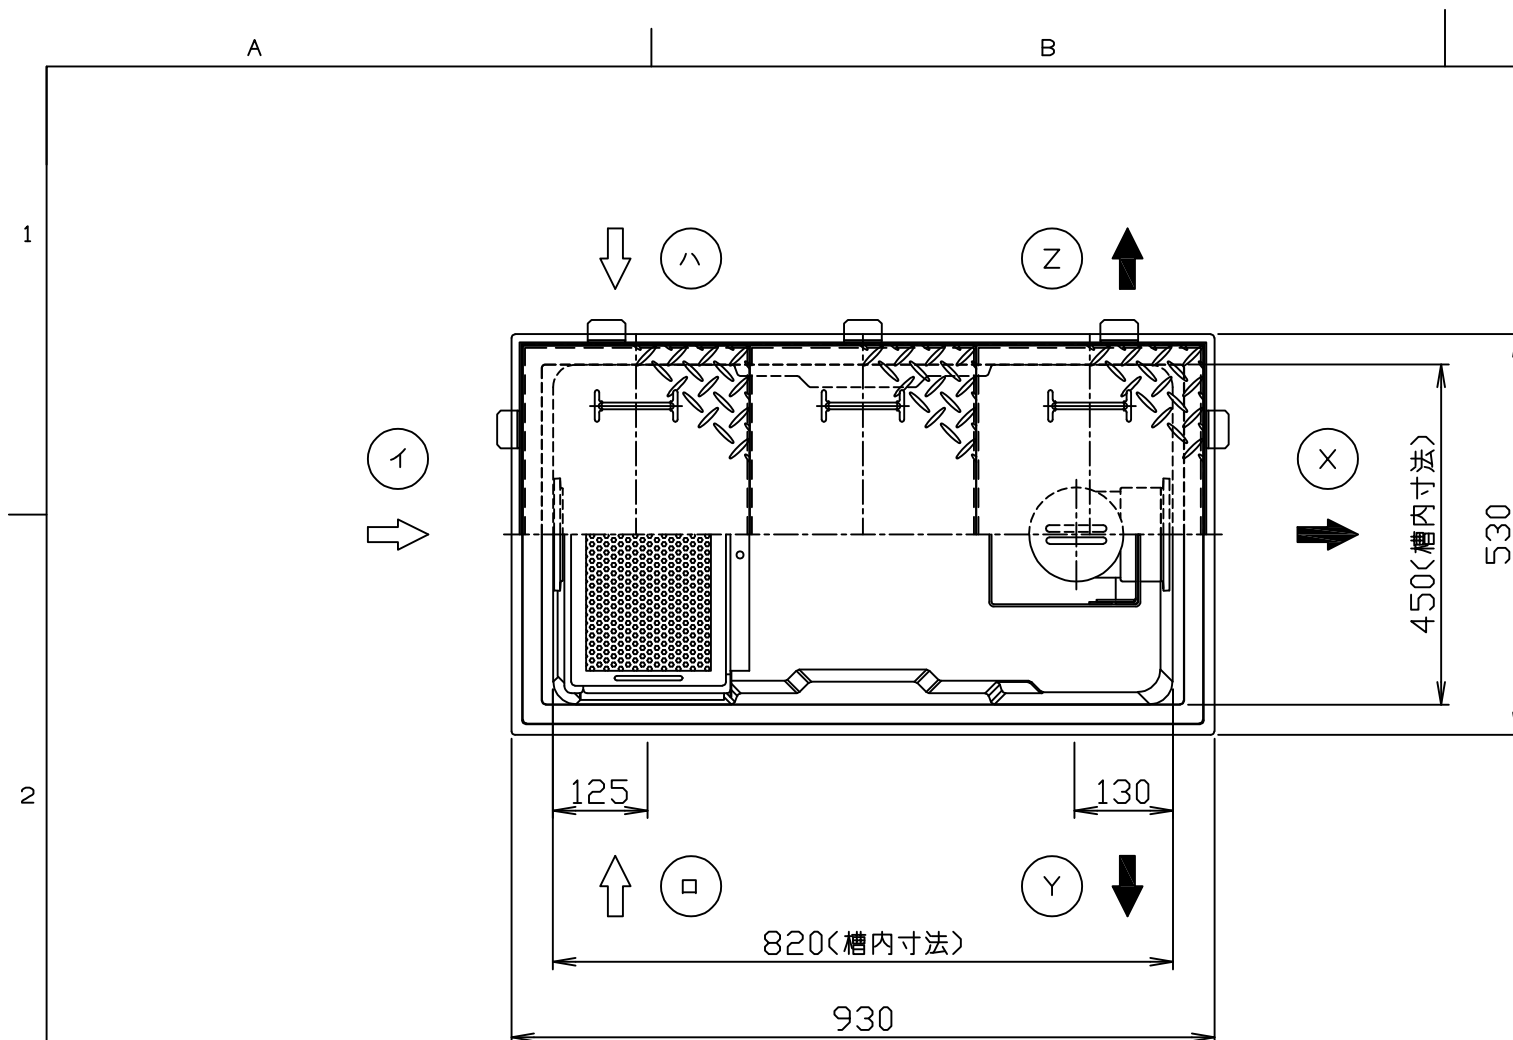


注) 1. 図中の『イロハ』は流入方向を示します。
『×ＹＺ』は流出方向を示します。
ご注文の際は流入方向をご指示下さい。
2. バスケット寸法: 360×165×85
3. ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。

4. 本体へ蓋枠及び積載荷重がかからないように施工してください。

15				
14				
13				
12	マンホール取手	6	蓋と同等	φ9
11	マンホール蓋（人荷重用）	3	SUS304	t 3. 0
10	受け枠	1組	SUS304	L39x29x2
9	フック	10	SS400	L30x30x3
8	仕切板B（可動式）	1	PVC	t 3. 0
7	仕切板A（可動式）	1	SUS304	t 1. 0
6	トラップ管	1	PVC	100
5	流出口ソケット	1	PVC	100
4	流入口ソケット	1	PVC	100
3	バスケット受	1組	PVC	L30x30x4
2	バスケット	1	SUS304	t 0. 8, φ4
1	本体	1	FRP	t 3. 0
品 番 No.	部 品 名 称 PARTS NAME	個数 QTY	材 質 MATERIAL	備 考 NOTE

許容流入流量：120.0 (L/min)
標準阻集グリース量：39.8 (kg)
本体質量：18 (kg)
枠質量：3 (kg)
蓋質量：15 (kg)

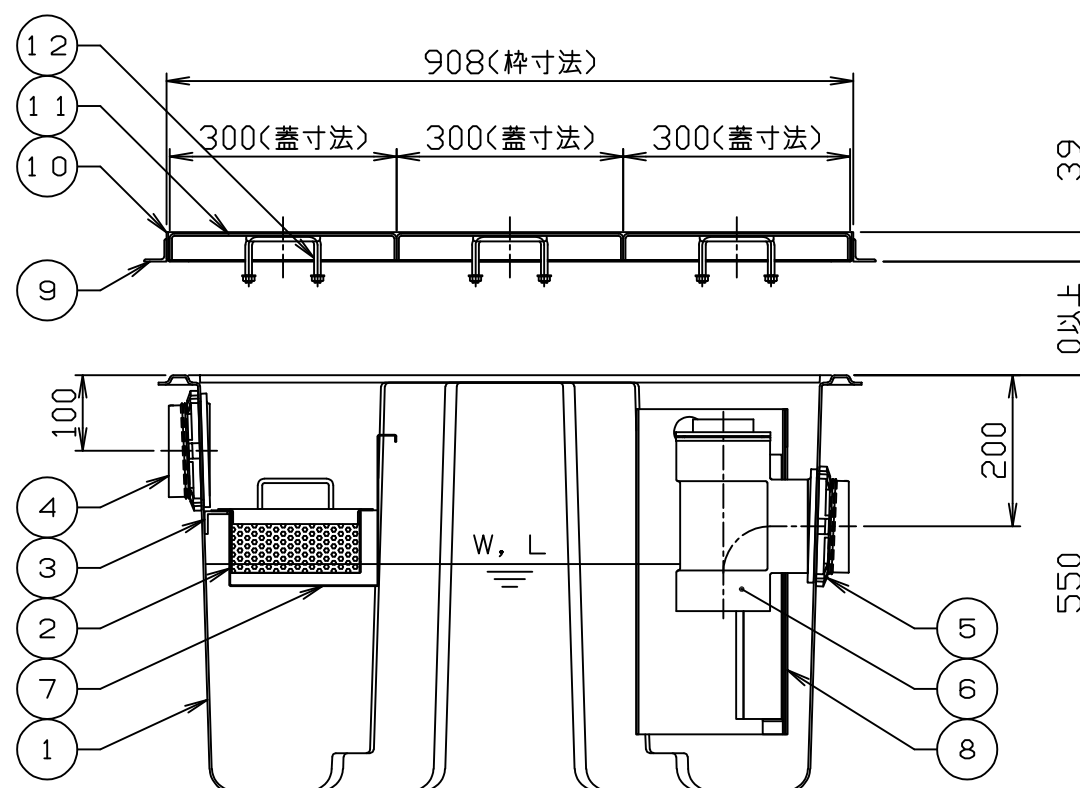

注番 ORDER No.			三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE 1 / 1 0		名称 NAME グリース阻集器（パイプ式）				
設計 DESIGNED 中野		検図 CHECKED 山本大		担当 SECTION STAFF		客先 CUSTOMER		型式 TYPE GFC3 - 120P		個数 QTY	
2025, 05, 23		2025, 05, 23		現場名 OBJECT		備考 NOTE					
 ホークス株式会社 HORKOS CORP				図番 FILE NAME		0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 1 0 0					
						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14					