


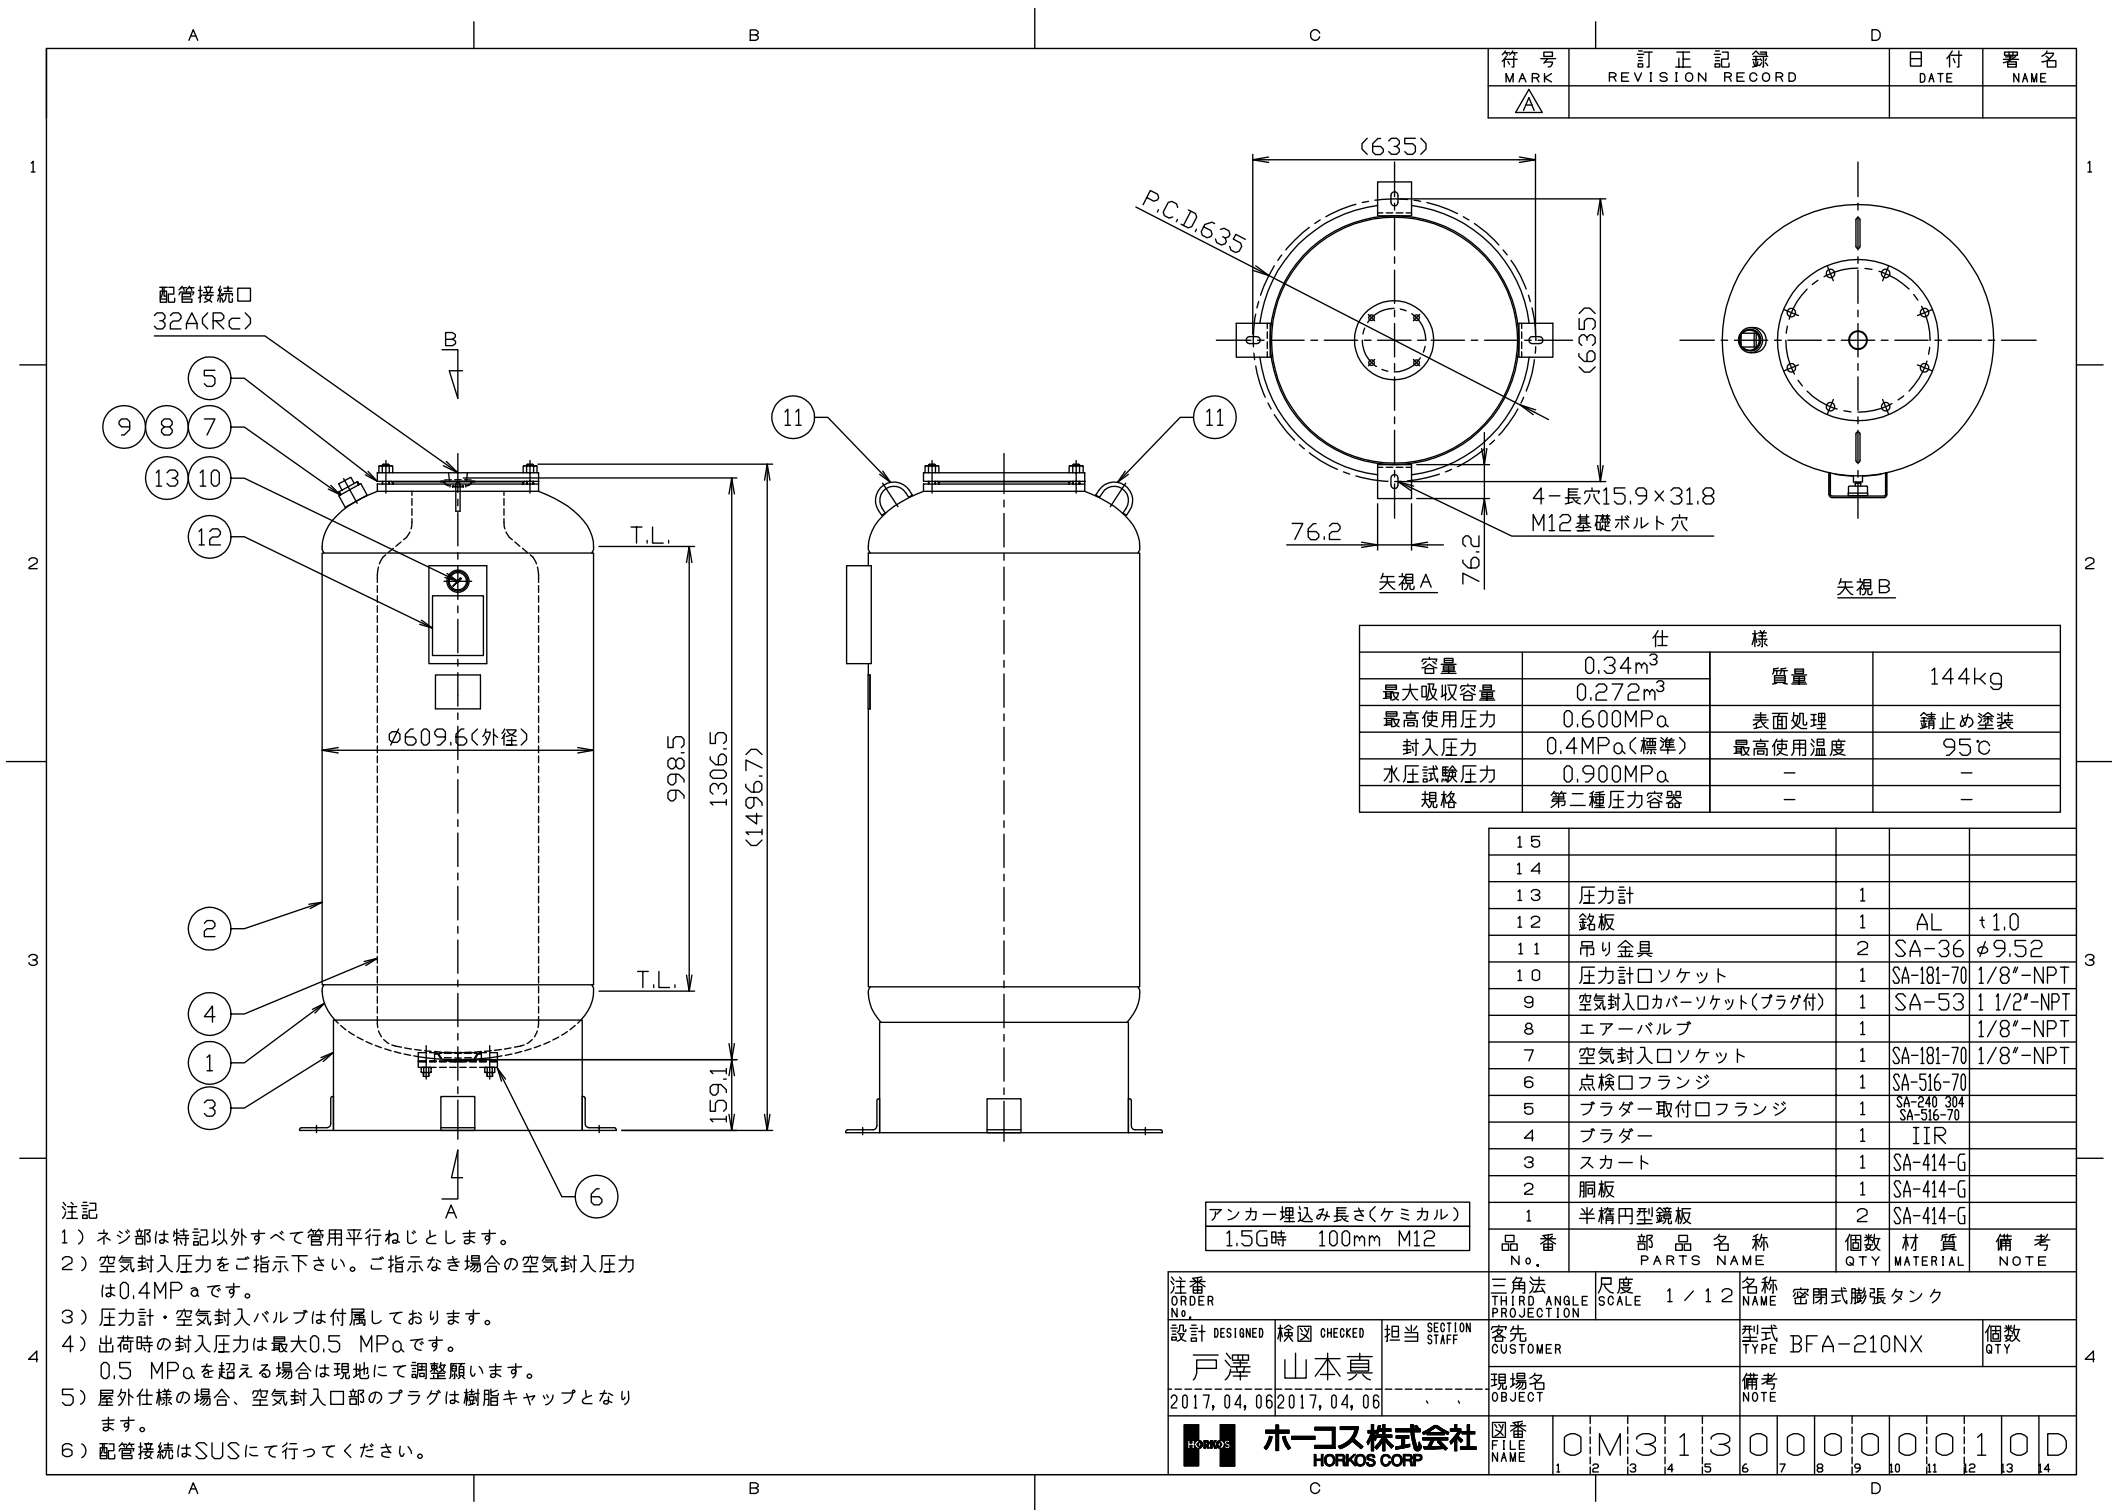

| 符号<br>MARK | 訂正記録<br>REVISION RECORD | 日付<br>DATE | 署名<br>NAME |
|------------|-------------------------|------------|------------|
| △          |                         |            |            |

| 仕 様    |                     |        |       |
|--------|---------------------|--------|-------|
| 容量     | 0.34m <sup>3</sup>  | 質量     | 144kg |
| 最大吸収容量 | 0.272m <sup>3</sup> |        |       |
| 最高使用圧力 | 0.600MPa            | 表面処理   | 錆止め塗装 |
| 封入圧力   | 0.4MPa(標準)          | 最高使用温度 | 95℃   |
| 水压試験圧力 | 0.900MPa            | -      | -     |
| 規格     | 第二種圧力容器             | -      | -     |

|    |                      |   |                         |            |
|----|----------------------|---|-------------------------|------------|
| 15 |                      |   |                         |            |
| 14 |                      |   |                         |            |
| 13 | 圧力計                  | 1 |                         |            |
| 12 | 銘板                   | 1 | AL                      | t1.0       |
| 11 | 吊り金具                 | 2 | SA-36                   | φ9.52      |
| 10 | 圧力計ロケット              | 1 | SA-181-70               | 1/8"-NPT   |
| 9  | 空気封入口カバースOCKET(プラグ付) | 1 | SA-53                   | 1 1/2"-NPT |
| 8  | エアーバルブ               | 1 |                         | 1/8"-NPT   |
| 7  | 空気封入口ソケット            | 1 | SA-181-70               | 1/8"-NPT   |
| 6  | 点検口フランジ              | 1 | SA-516-70               |            |
| 5  | ブラダー取付口フランジ          | 1 | SA-240 304<br>SA-516-70 |            |
| 4  | ブラダー                 | 1 | IIR                     |            |
| 3  | スカート                 | 1 | SA-414-G                |            |
| 2  | 胴板                   | 1 | SA-414-G                |            |
| 1  | 半円型鏡板                | 2 | SA-414-G                |            |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| アンカー埋込み長さ(ケミカル) |           |
| 1.5G時           | 100mm M12 |

|                                                                                                                      |               |                        |                                  |                      |                     |   |   |   |           |   |   |   |    |    |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---|---|---|-----------|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 注番<br>ORDER<br>No.                                                                                                   |               |                        | 三角法<br>THIRD ANGLE<br>PROJECTION | 尺度<br>SCALE 1 / 1 2  | 名称<br>NAME 密閉式膨張タンク |   |   |   |           |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 設計<br>DESIGNED                                                                                                       | 検図<br>CHECKED | 担当<br>SECTION<br>STAFF | 客先<br>CUSTOMER                   | 型式<br>TYPE BFA-210NX |                     |   |   |   | 個数<br>QTY |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 戸澤                                                                                                                   | 山本真           |                        | 現場名<br>OBJECT                    | 備考<br>NOTE           |                     |   |   |   |           |   |   |   |    |    |    |    |    |
| 2017, 04, 06                                                                                                         | 2017, 04, 06  |                        |                                  |                      |                     |   |   |   |           |   |   |   |    |    |    |    |    |
|  <b>ホーコス株式会社</b><br>HORKOS CORP |               |                        | 図番<br>FILE<br>NAME               | 0                    | M                   | 3 | 1 | 3 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 1  | 0  | D  |
|                                                                                                                      |               |                        |                                  | 1                    | 2                   | 3 | 4 | 5 | 6         | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

- 注記
- ネジ部は特記以外すべて管用平行ねじとします。
  - 空気封入圧力をご指示下さい。ご指示なき場合の空気封入圧力は0.4MPaです。
  - 圧力計・空気封入バルブは付属しております。
  - 出荷時の封入圧力は最大0.5 MPaです。  
0.5 MPaを超える場合は現地に調整願います。
  - 屋外仕様の場合、空気封入口部のプラグは樹脂キャップとなります。
  - 配管接続はSUSにて行ってください。