

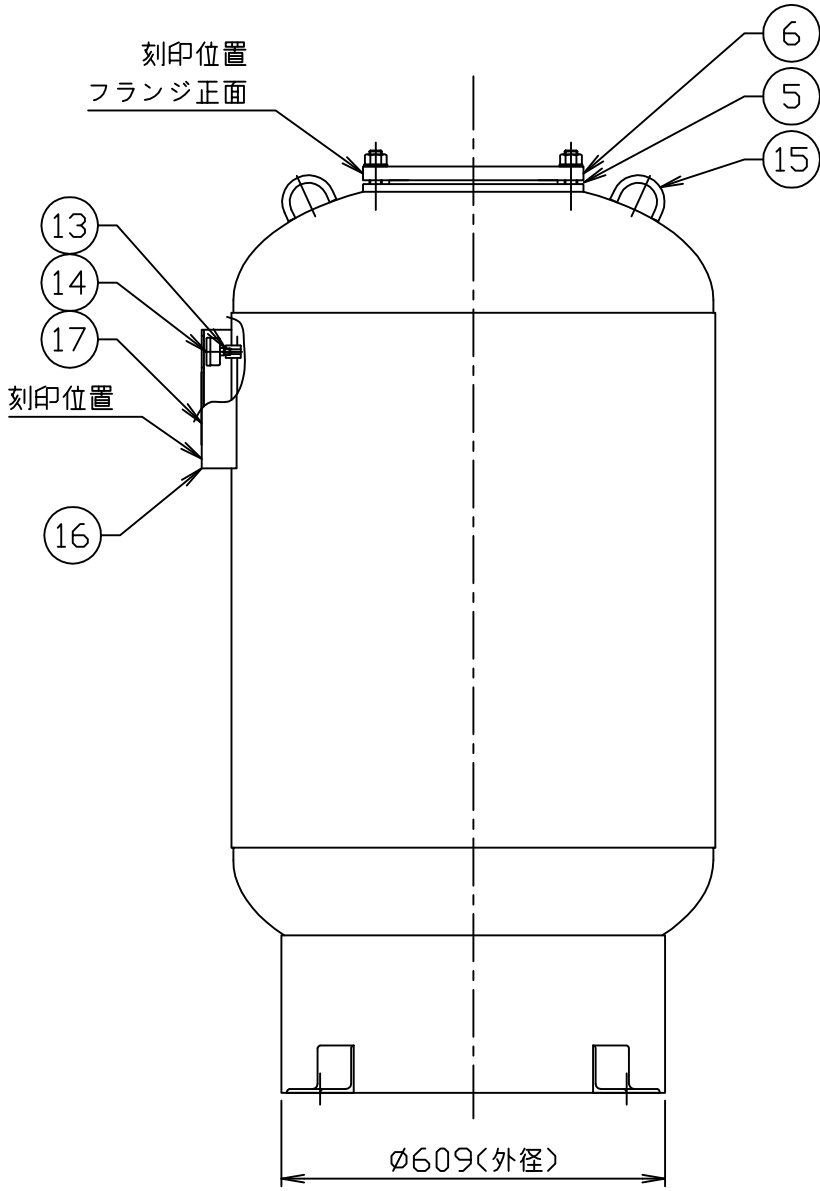
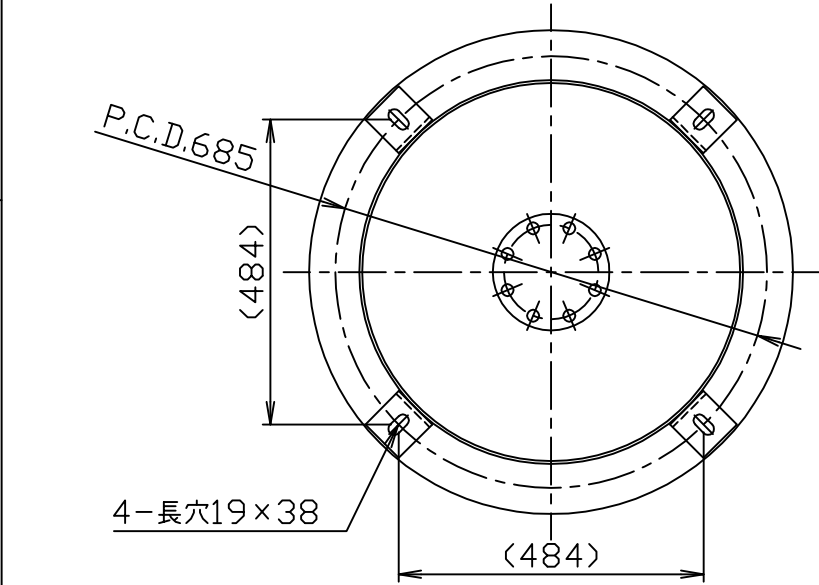


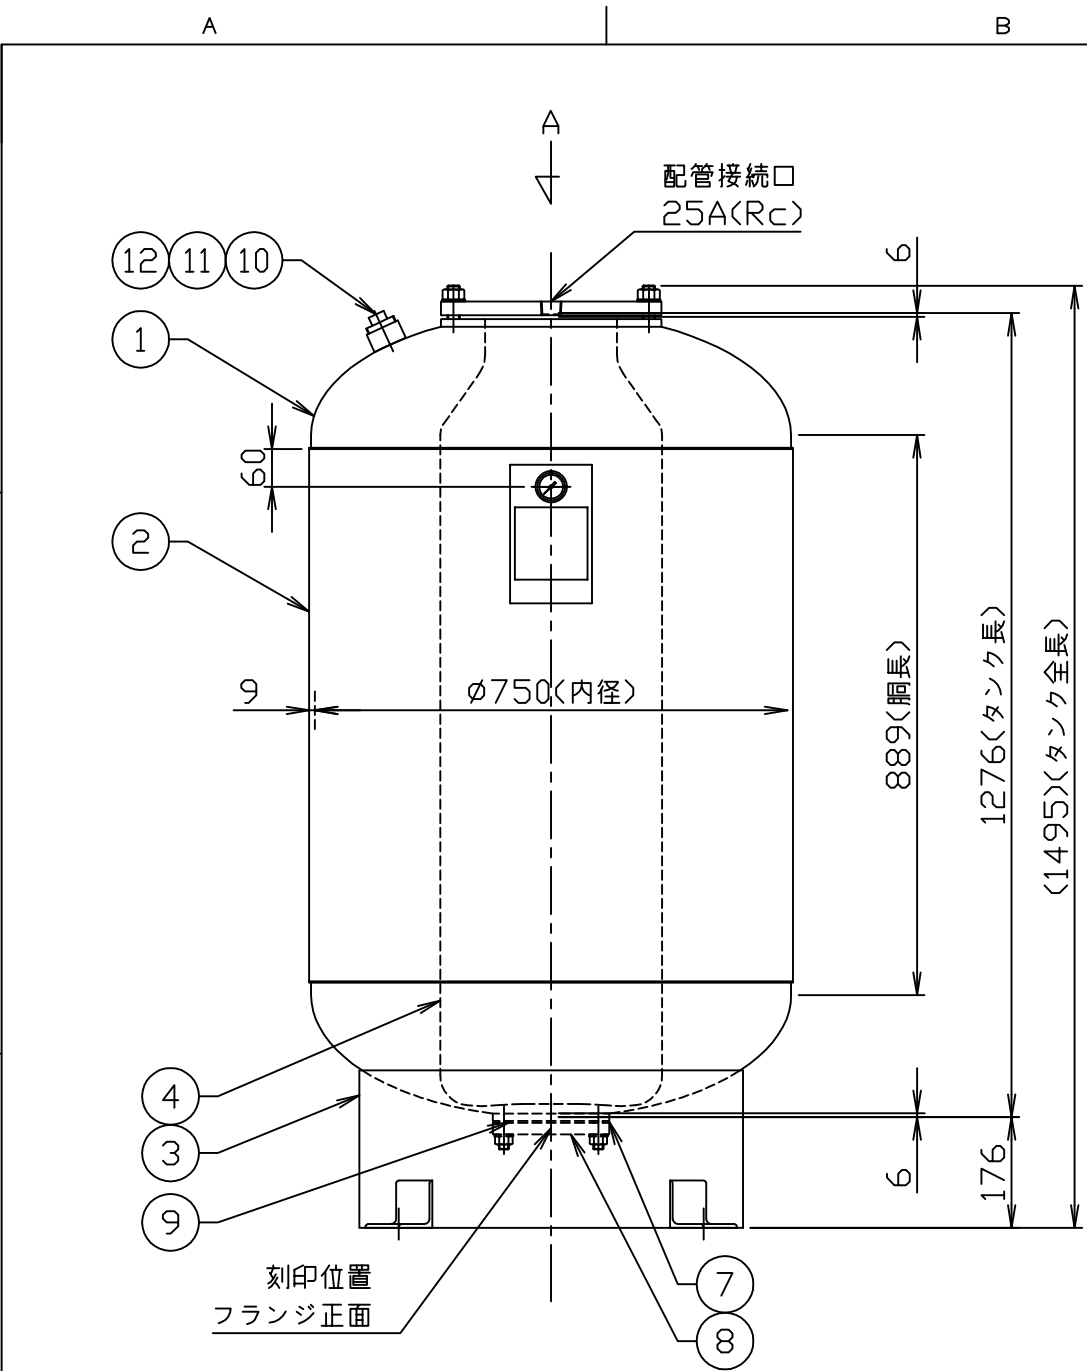

符 号	訂 正 記 録	日 付	署 名
MARK	REVISION RECORD	DATE	NAME
△			

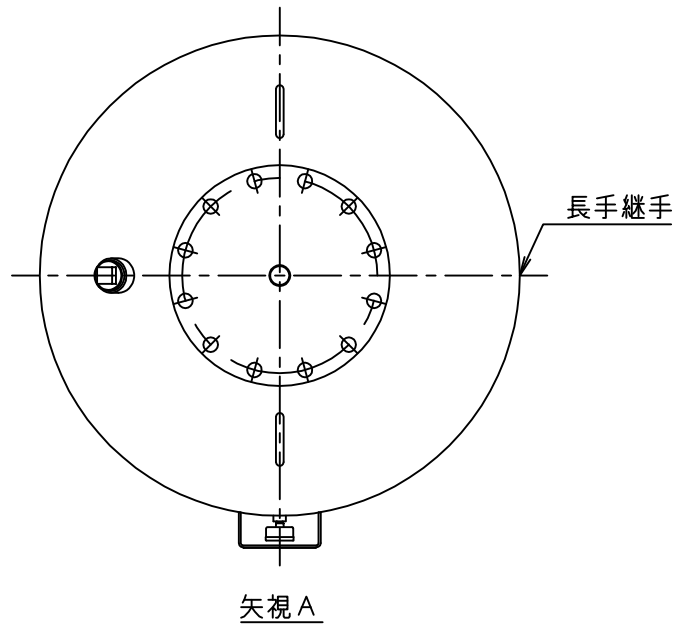

アンカー埋込み長さ(ケミカル)
1.5G時 130mm M16

17	銘板	1	AL	t0.8
16	銘板座	1	SS400	t3.2
15	吊金具	2	SS400	φ12
14	圧力計	1		
13	圧力計ソケット	1	SUS304	1/8"-NPT
12	空気封入口カバーソケット(プラグ付)	1	SGP相当	40A(Rp)
11	エアーバルブ	1		1/8"-NPT
10	空気封入口ソケット	1	SUS304	1/8"-NPT
9	ジョイントシート(RF)t1.5	1	-	NO.1995
8	点検口蓋フランジ(JIS B 2220)	1	SS400	80A(10K)
7	点検口フランジ	1	SS400	t25
6	ブラダー取付口蓋フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	225A(10K)
5	ブラダー取付口フランジ	1	SS400	t45
4	ブラダー	1	IIR	
3	スカート	1	SS400	t4.5
2	胴板	1	SS400	t9.0
1	正半楕円型鏡板(ED)	2	SS400	φ750-t6.0

仕 様	
内容積	0.50 m ³
規格	第二種圧力容器
最大吸収容量	0.401 m ³
最高使用圧力	0.800 MPa
水圧試験圧力	1.20 MPa
空気封入圧力	MPa
最高使用温度	95 ℃
塗装(外面のみ)	錆止め塗装(赤錆色)
質量	290 Kg

注記
1) ネジ部は特記以外すべて管用平行ねじとします。
2) 空気封入圧力をご指示下さい。
ご指示なき場合の空気封入圧力は0.4MPaです。
3) 圧力計・空気封入バルブは付属しております。
4) 出荷時の封入圧力は最大0.5 MPaです。
0.5 MPaを超える場合は現地にて調整願います。
5) 屋外仕様の場合、空気封入口部のプラグは樹脂キャップとなります。

注番 ORDER No.	設計 DESIGNED 戸澤	検図 CHECKED 山田大	担当 SECTION STAFF	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1 / 1 2	名称 NAME 密閉式膨張タンク
				客先 CUSTOMER		型式 TYPE AFX-500NX
				現場名 OBJECT		備考 NOTE 0.8MPa (屋内仕様)
				図番 FILE NAME	0 M 3 2 2 6 0 0 0 A 0 1 0 F	

ホーコス株式会社
HORKOS CORP