
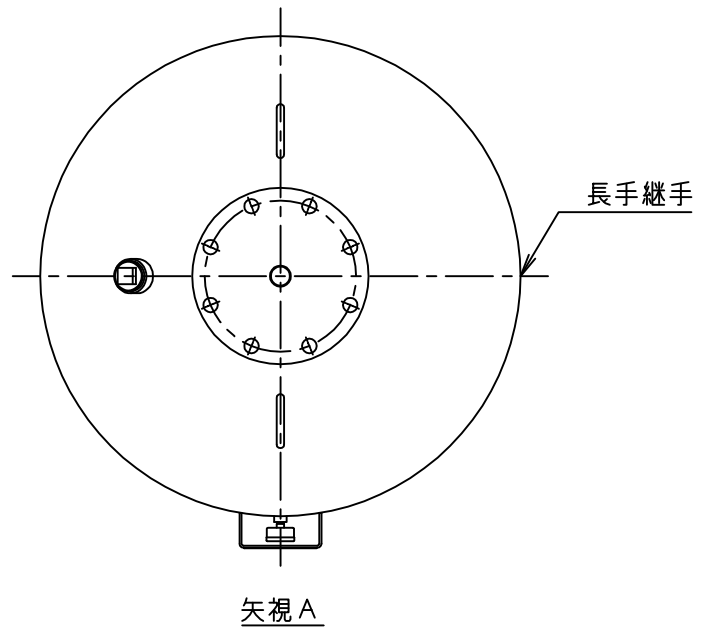
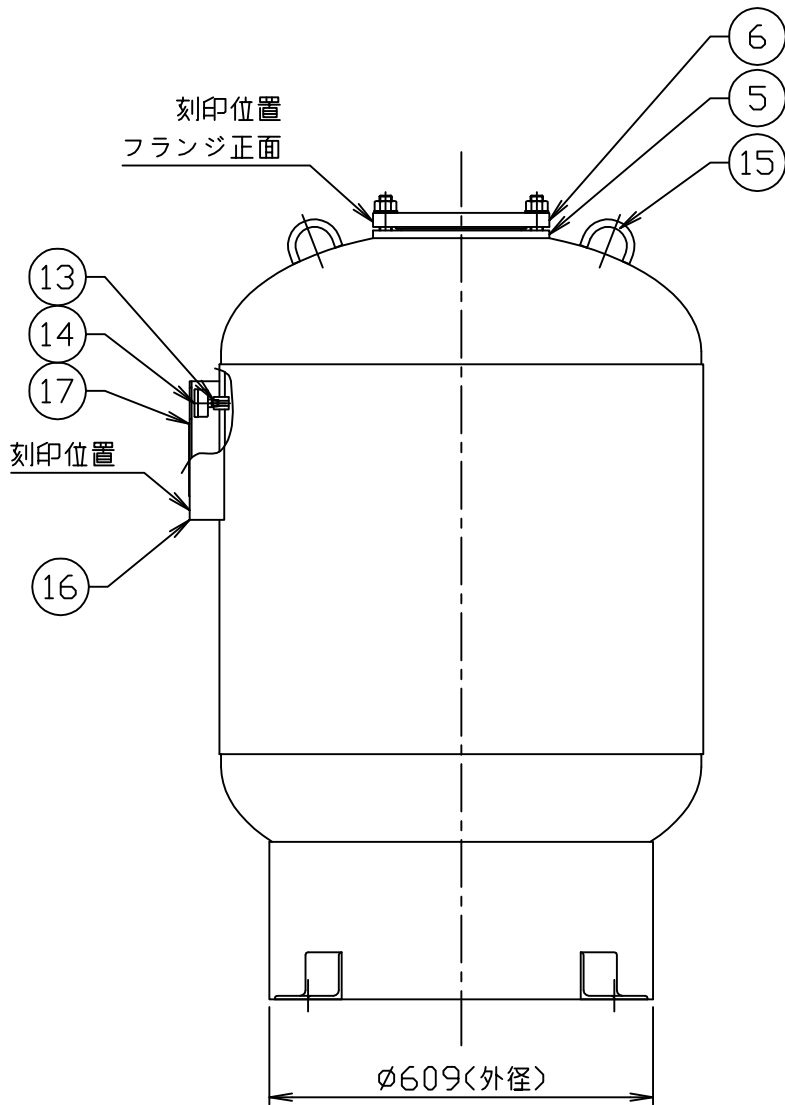


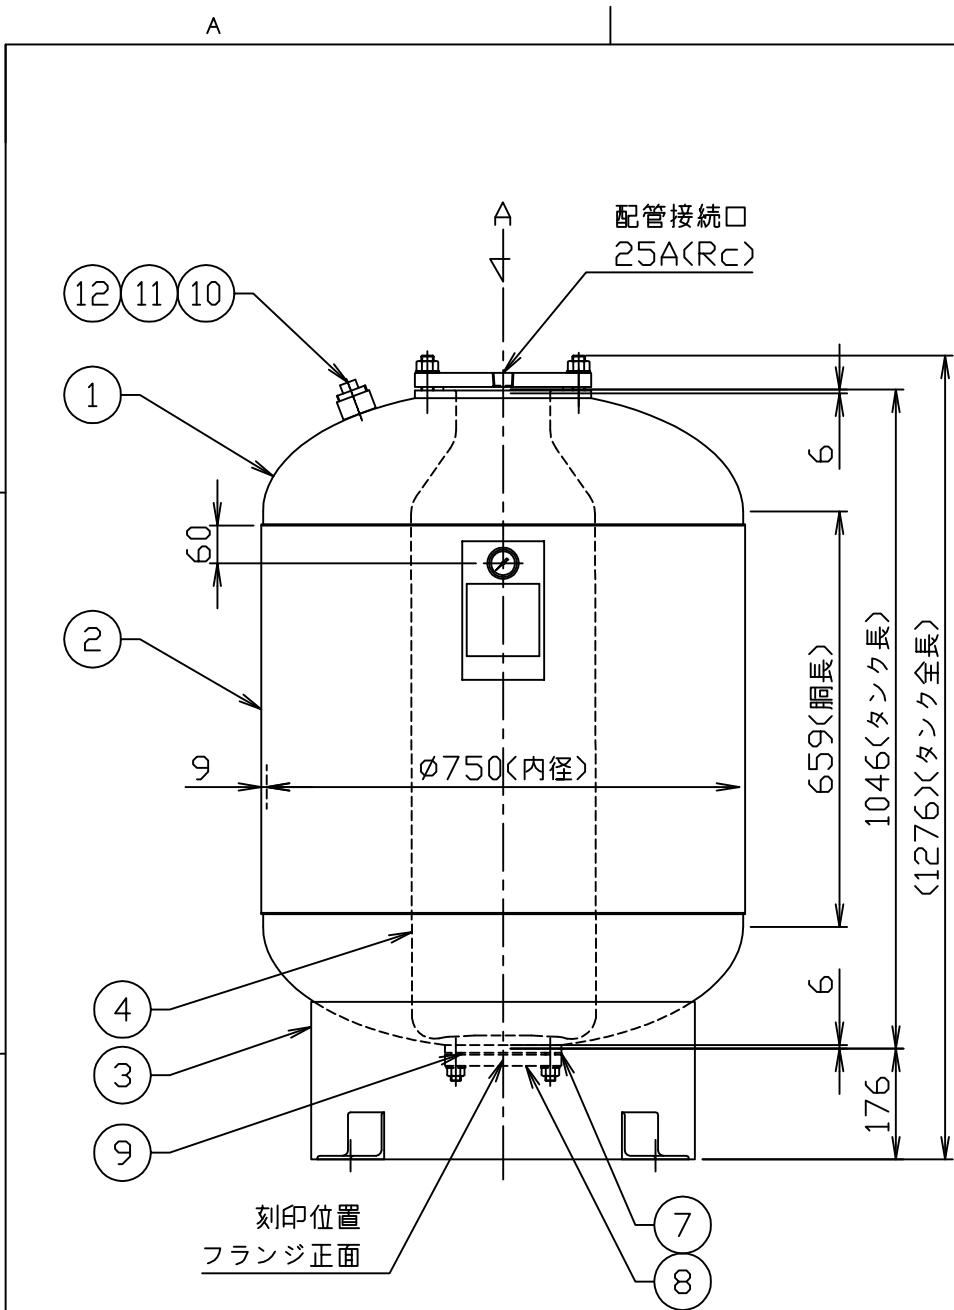

アンカー埋込み長さ(ケミカル)
1.5G時 100mm M12

17	銘板	1	AL	t0.8
16	銘板座	1	SS400	t3.2
15	吊金具	2	SS400	φ12
14	圧力計	1		
13	圧力計ソケット	1	SUS304	1/8"-NPT
12	空気封入口カバーソケット(プラグ付)	1	SGP相当	40A(Rp)
11	エアーバルブ	1		1/8"-NPT
10	空気封入口ソケット	1	SUS304	1/8"-NPT
9	ジョイントシート(RF)t1.5	1	-	NO.1995
8	点検口蓋フランジ(JIS B 2220)	1	SS400	80A(10K)
7	点検口フランジ	1	SS400	t25
6	ブラダー取付口蓋フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	150A(10K)
5	ブラダー取付口フランジ	1	SS400	t30
4	ブラダー	1	IIR	
3	スカート	1	SS400	t4.5
2	胴板	1	SS400	t9.0
1	正半楕円型鏡板(ED)	2	SS400	φ750-t6.0

品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE
-----------	--------------------	-----------	----------------	------------

仕様	
内容積	0.40 m ³
規格	第二種圧力容器
最大吸収容量	0.320 m ³
最高使用圧力	0.800 MPa
水圧試験圧力	1.20 MPa
空気封入圧力	MPa
最高使用温度	95 ℃
塗装(外面のみ)	錆止め塗装(赤錆色)
質量	220 Kg

注番 ORDER No.	設計 DESIGNED	検図 CHECKED	担当 SECTION STAFF	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1 / 1 2	名称 NAME 密閉式膨張タンク
戸澤	山田大			客先 CUSTOMER		型式 TYPE AFX-400NX
2017, 05, 02	2025, 04, 25			現場名 OBJECT		備考 NOTE 0.8MPa (屋内仕様)
H HORKOS 株式会社 HORKOS CORP				図番 FILE NAME	0 M 3 2 2 5 0 0 0 A 0 1 0 G	

注記
1) ネジ部は特記以外すべて管用平行ねじとします。
2) 空気封入圧力をご指示下さい。
ご指示なき場合の空気封入圧力は0.4MPaです。
3) 圧力計・空気封入バルブは付属しております。
4) 出荷時の封入圧力は最大0.5 MPaです。
0.5 MPaを超える場合は現地にて調整願います。
5) 屋外仕様の場合、空気封入口部のプラグは
樹脂キャップとなります。