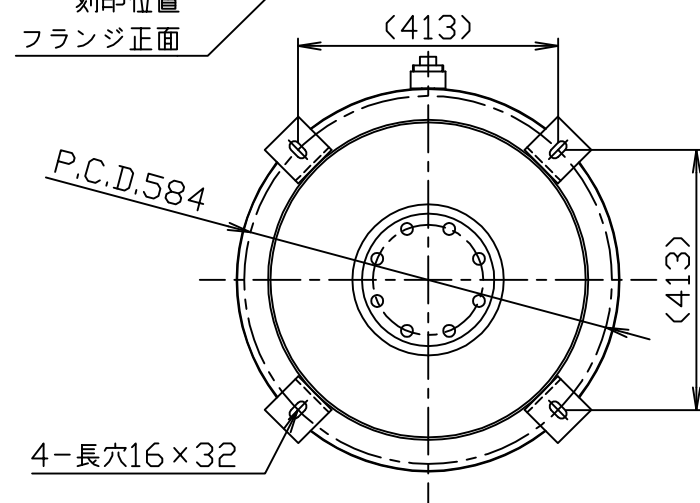


19				
18				
17	ジョイントシート(RF) t1.5	1	-	NO.1995
16	点検口蓋フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	100A(10K)
15	点検口フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	100A(10K)
14	エアーバルブ	1	-	1/8"-NPT
13	圧力計	1	-	
12	銘板	1	AL	t0.8
11	圧力計ロケット	1	SUS304	1/8"-NPT
10	銘板座	1	SUS304	t3.0
9	吊金具	2	SUS304	Ø12
8	空気封入口ロケット	1	SUS304	1/8"-NPT
7	空気封入口カバーソケット(プラグ付)	1	SUS304	40A(Rp)
6	ブラダー取付口蓋フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	150A(10K)
5	ブラダー取付口フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	150A(10K)
4	ブラダー	1	IIR	
3	スカート	1	SUS304	t4.0
2	胴板	1	SUS304	t4.0
1	正半楕円型鏡板(ED)	2	SUS304	ø600-t3.0
品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE

注番 ORDER No.			三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE 1 / 12		名称 NAME 密閉式膨張タンク													
設計 DESIGNED		検図 CHECKED		担当 SECTION STAFF		客先 CUSTOMER				型式 TYPE AFU-300NX				個数 QTY						
山本 真		山田								備考 NOTE 0.8MPa										
2018, 01, 31		2025, 01, 24				現場名 OBJECT														
 ホークス株式会社 HORKOS CORP						図番 FILE NAME	0	M	3	8	7	4	0	0	0	A	0	1	0	F

- 1) ネジ部は特記以外すべて管用平行ねじとします。
- 2) 空気封入圧力をご指示下さい。
ご指示なき場合の空気封入圧力は0.4MPaです。
- 3) 圧力計・空気封入バルブは付属しております。
- 4) 出荷時の封入圧力は最大0.5 MPaです。
0.5 MPaを超える場合は現地ににて調整願います。
- 5) 塗装仕様の場合、空気封入口部のプラグは
樹脂キャップとなります。