
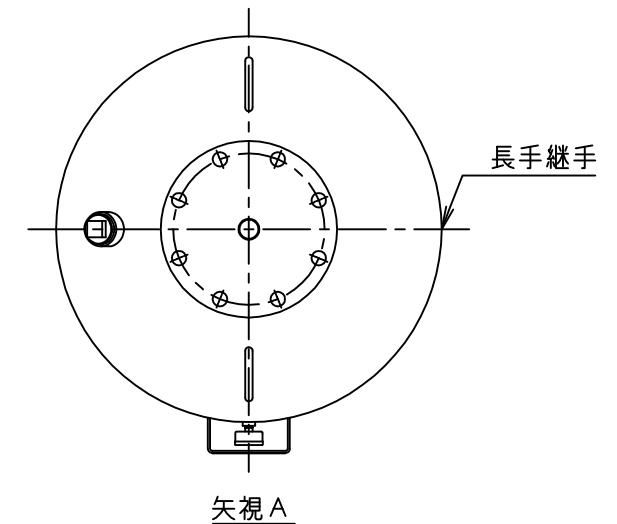
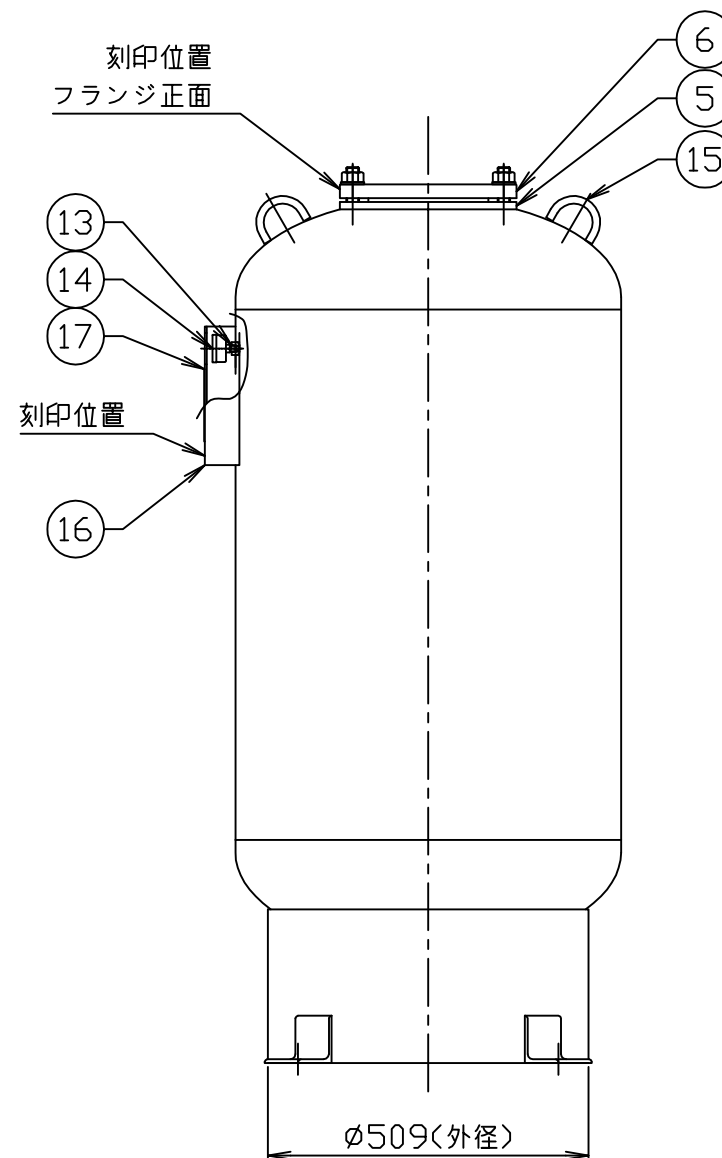


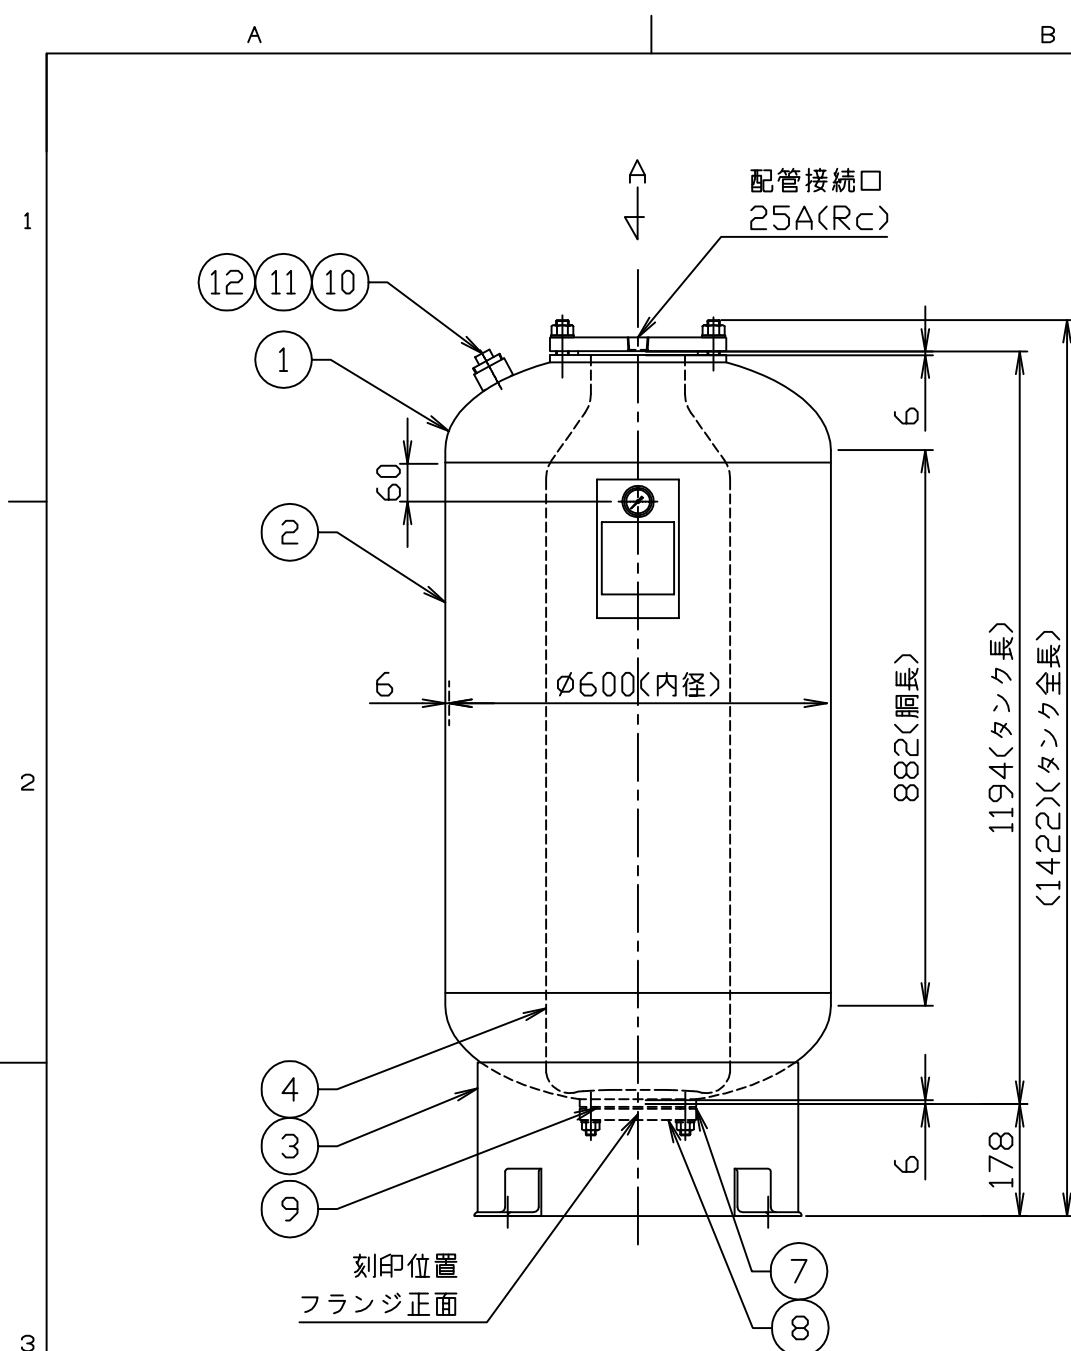


アンカー埋込み長さ(ケミカル)	
1.5G時	100mm M12

17	銘板	1	AL	t0.8
16	銘板座	1	SS400	t3.2
15	吊金具	2	SS400	φ12
14	圧力計	1		
13	圧力計ソケット	1	SUS304	1/8"-NPT
12	空気封入口カバーソケット(プラグ付)	1	SGP相当	40A(Rp)
11	エアーバルブ	1		1/8"-NPT
10	空気封入口ソケット	1	SUS304	1/8"-NPT
9	ジョイントシート(RF)t1.5	1	-	NQ.1995
8	点検口蓋フランジ(JIS B 2220)	1	SS400	80A(10K)
7	点検口フランジ	1	SS400	t25
6	ブラダー取付口蓋フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	150A(10K)
5	ブラダー取付口フランジ	1	SS400	t30
4	ブラダー	1	IIR	
3	スカート	1	SS400	t4.5
2	胴板	1	SS400	t6.0
1	正半楕円型鏡板(ED)	2	SS400	φ600-t6.0
品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE

仕 様	
内容積	0.30 m ³
規格	第二種圧力容器
最大吸収容量	0.246 m ³
最高使用圧力	0.800 MPa
水圧試験圧力	1.20 MPa
空気封入圧力	MPa
最高使用温度	95 ℃
塗装(外面のみ)	錆止め塗装(赤錆色)
質量	160 Kg

注番 ORDER No.			三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1 / 12	名称 NAME 密閉式膨張タンク													
設計 DESIGNED	検図 CHECKED	担当 SECTION STAFF	客先 CUSTOMER		型式 TYPE AFX-300NX									個数 QTY				
戸澤	山田大		現場名 OBJECT		備考 NOTE 0.8MPa (屋内仕様)													
2017, 05, 02	2025, 04, 25																	
 ホークス株式会社 HORKOS CORP			図番 FILE NAME	0	M	3	2	2	4	0	0	0	A	0	1	0	G	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

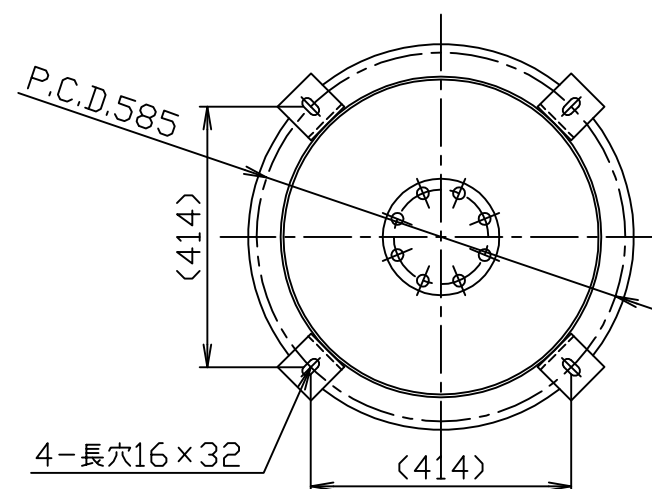

注記

- 1) ネジ部は特記以外すべて管用平行ねじとします。
- 2) 空気封入圧力をご指示下さい。
ご指示なき場合の空気封入圧力は0,4MPaです。
- 3) 圧力計・空気封入バルブは付属しております。
- 4) 出荷時の封入圧力は最大0,5 MPaです。
0,5 MPaを超える場合は現地にて調整願います。
- 5) 屋外仕様の場合、空気封入口部のプラグは樹脂キャップとなります。