


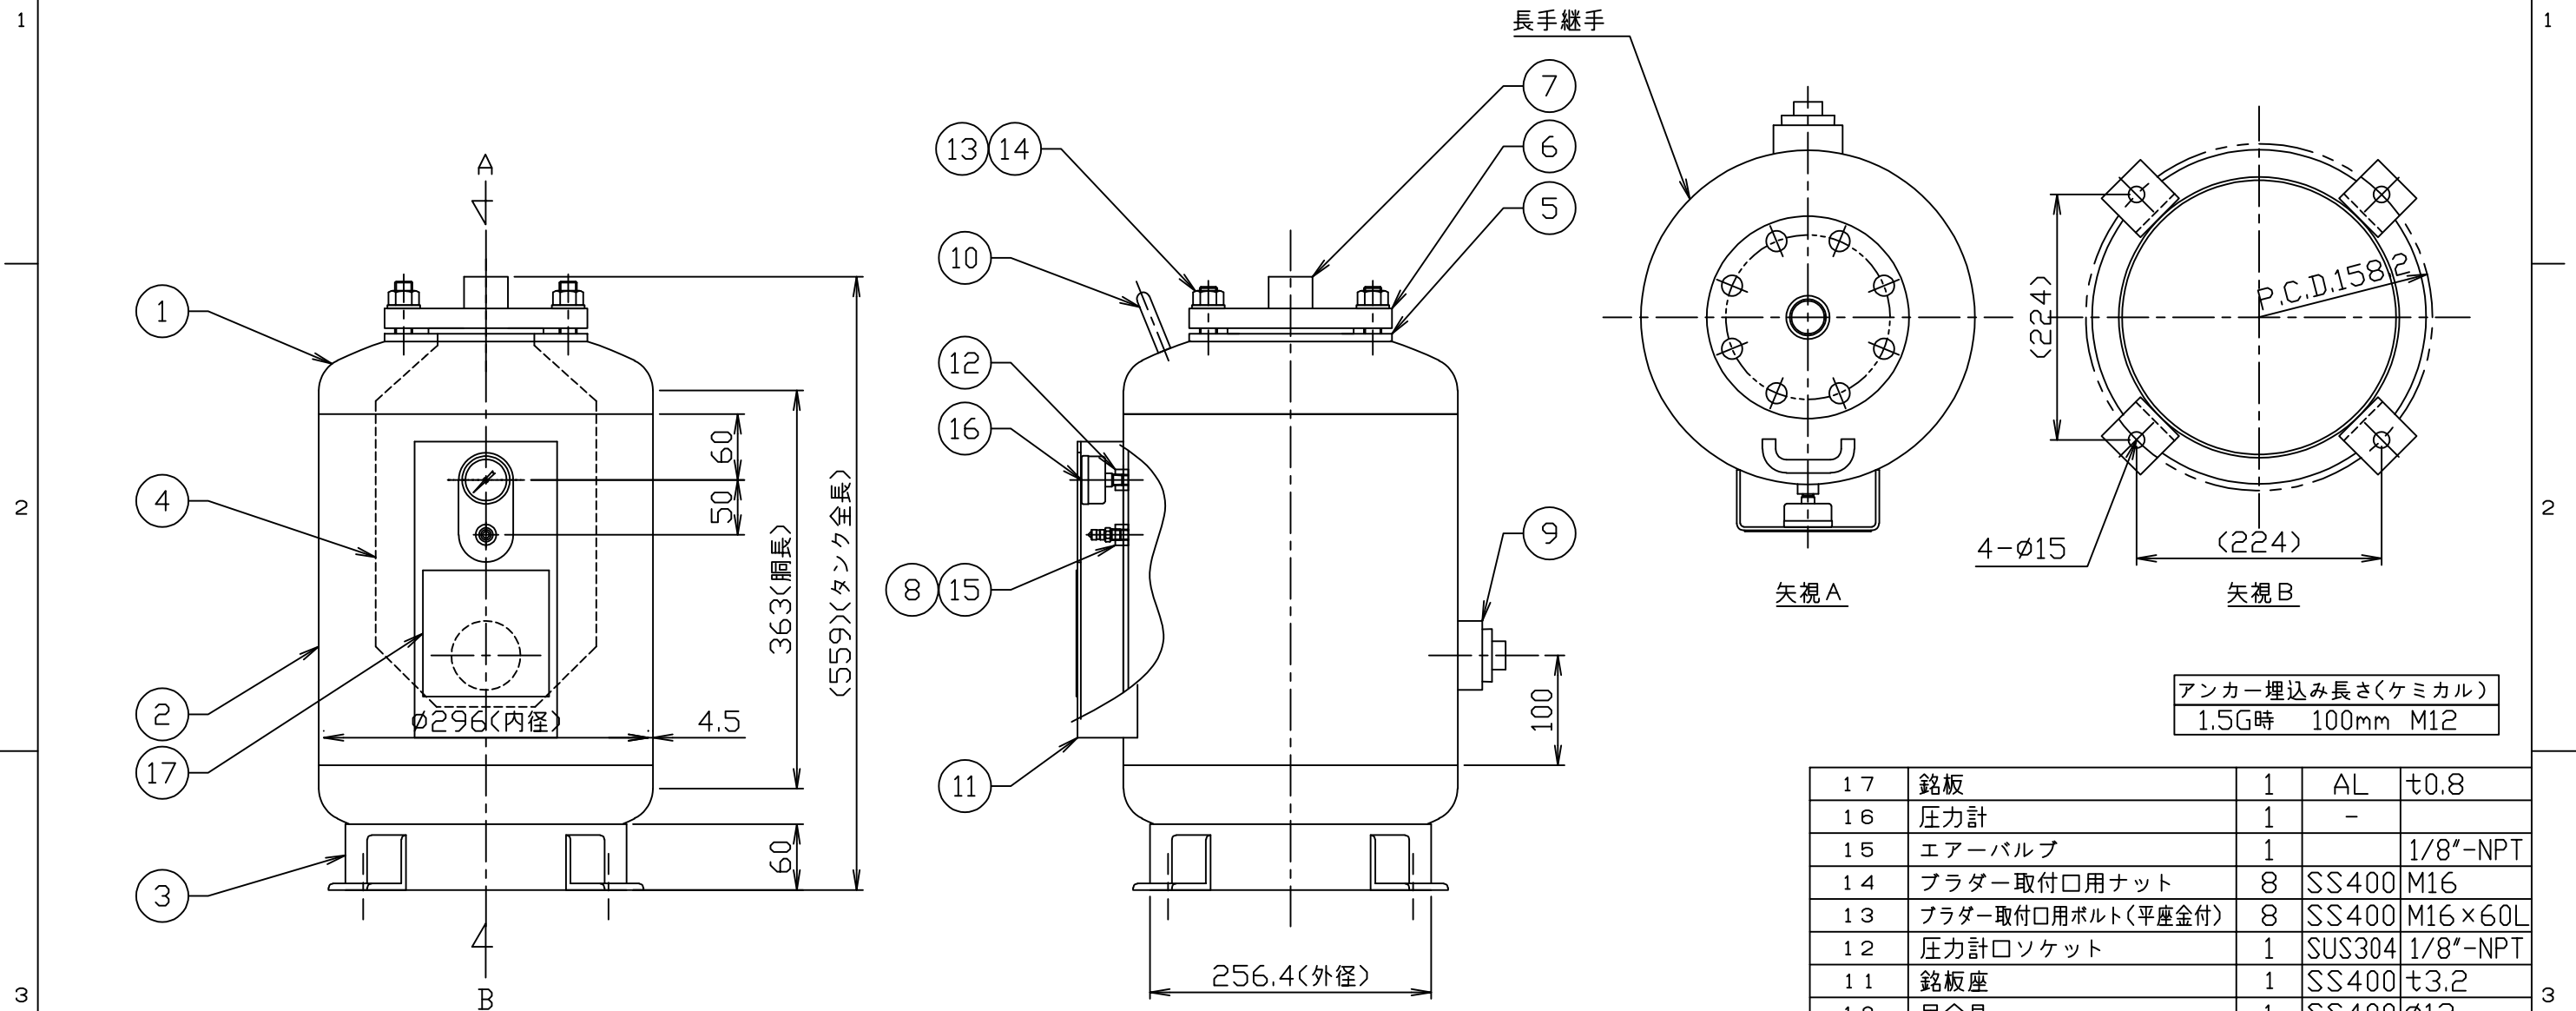

17	銘板	1	AL	t0.8
16	圧力計	1	-	
15	エアーバルブ	1		1/8"-NPT
14	ブラダー取付口用ナット	8	SS400	M16
13	ブラダー取付口用ボルト(平座金付)	8	SS400	M16×60L
12	圧力計ロソケット	1	SUS304	1/8"-NPT
11	銘板座	1	SS400	t3.2
10	吊金具	1	SS400	φ12
9	点検口ハーフソケット(プラグ付)	1	S25C	40A(Rc)
8	空気封入ロソケット	1	SUS304	1/8"-NPT
7	配管接続ロソケット	1	SUS304	25A(Rc)
6	ブラダー取付口蓋フランジ (JIS B 2220)	1	SUSF304	80A(10K)
5	ブラダー取付口フランジ	1	SS400	t20
4	ブラダー(エルビ購入品)	1	IIR	
3	スカート	1	SS400	t3.2
2	胴板	1	SS400	t4.5
1	正半楕円型鏡板(SD)	2	SS400	φ296-t4.5
品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE

仕 様

内容積	0.03 m ³
規格	第二種圧力容器適用
最大吸収容量	0.024 m ³
最高使用圧力	1.000 MPa
水圧試験圧力	1.50 MPa
空気封入圧力	MPa
最高使用温度	95℃
塗装(外面のみ)	錆止め塗装(赤錆色)
質量	30 Kg

注番
ORDER
No.

設計 DESIGNED	検図 CHECKED	担当 SECTION STAFF
-------------	------------	------------------

山本大	山田大	
2022, 07, 28	2025, 04, 04	、 、

HORKOS **ホーコス株式会社**
HORKOS CORP

三角法	THIRD ANGLE PROJECTION
-----	---------------------------

尺度	1 / 6
SCALE	

名称 NAME	密閉式膨張タンク
------------	----------

N	客先 CUSTOMER
---	----------------

型式 TYPE	AFX-30NX	個数 QTY	1
------------	----------	-----------	---

現場名	
OBJECT	

	備考 NOTE	1.0MPa(屋内仕様)	4
--	------------	--------------	---

	番 FILE NAME	○
--	-------------------	---

M	3	2	3	8	0	0	0	A	0	1	0	A
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注記

- 1) ネジ部は特記以外すべて管用平行ねじとします。
- 2) 空気封入圧力をご指示下さい。ご指示なき場合の空気封入圧力は0.4MPaです。
- 3) 圧力計・空気封入バルブは付属しております。
- 4) 出荷時の封入圧力は最大0.5 MPaです。
0.5 MPaを超える場合は現地ににて調整願います。