



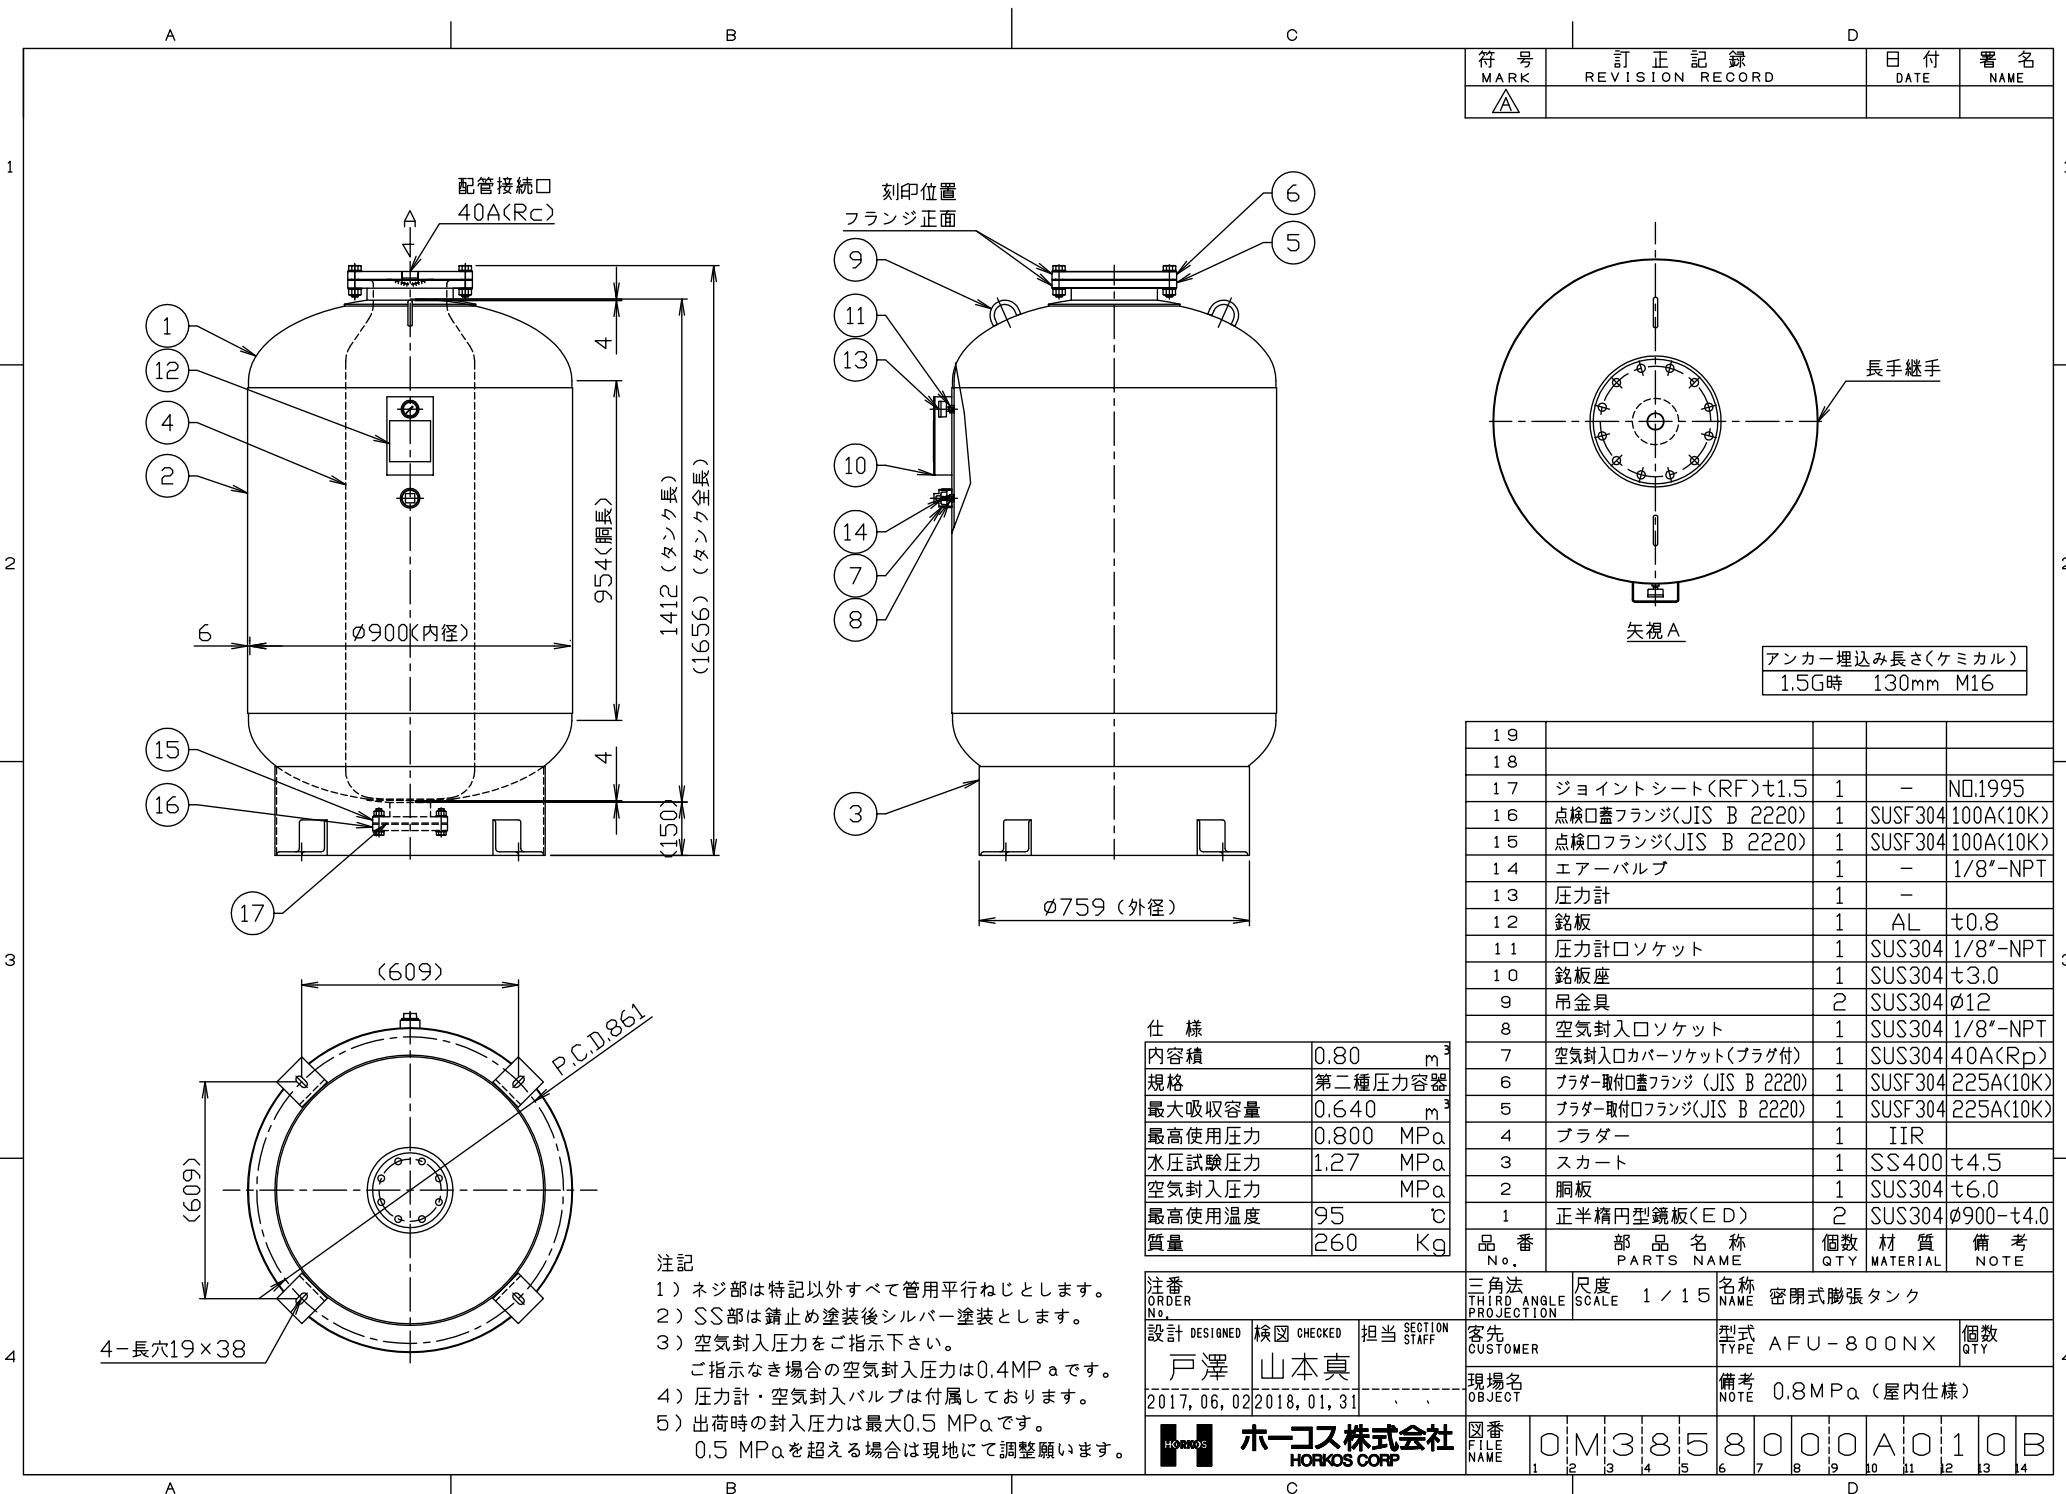

符 号 MARK	訂 正 記 録 REVISION RECORD	日 付 DATE	署 名 NAME
△			

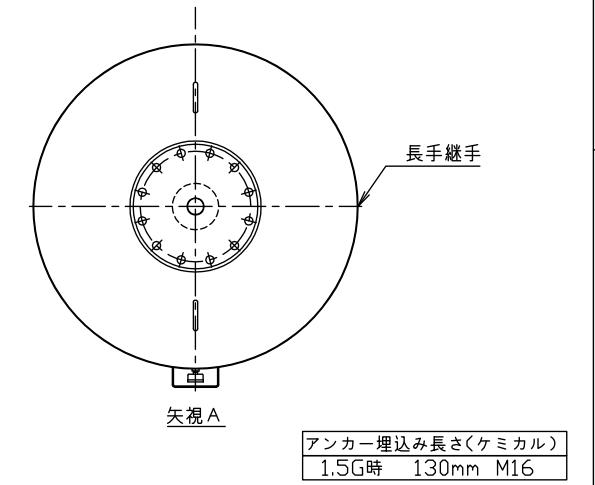

19				
18				
17	ジョイントシート(RF)t1.5	1	-	ND.1995
16	点検口蓋フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	100A(10K)
15	点検口フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	100A(10K)
14	エアバルブ	1	-	1/8"-NPT
13	圧力計	1	-	
12	銘板	1	AL	t0.8
11	圧力計ロケット	1	SUS304	1/8"-NPT
10	銘板座	1	SUS304	t3.0
9	吊金具	2	SUS304	φ12
8	空気封入口ソケット	1	SUS304	1/8"-NPT
7	空気封入口カバーソケット(プラグ付)	1	SUS304	40A(Rp)
6	ブラダー取付口蓋フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	225A(10K)
5	ブラダー取付口フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	225A(10K)
4	ブラダー	1	IIR	
3	スカート	1	SS400	t4.5
2	胴板	1	SUS304	t6.0
1	正半精円型鏡板(ED)	2	SUS304	φ900-t4.0

仕 様	
内容積	0.80 m ³
規格	第二種压力容器
最大吸収容量	0.640 m ³
最高使用圧力	0.800 MPa
水圧試験圧力	1.27 MPa
空気封入圧力	MPa
最高使用温度	95 ℃
質量	260 Kg

品 番 No.	部 品 名 称 PARTS NAME	個 数 QTY	材 質 MATERIAL	備 考 NOTE
1	正半精円型鏡板(ED)	2	SUS304	φ900-t4.0
2	胴板	1	SUS304	t6.0
3	スカート	1	SS400	t4.5
4	ブラダー	1	IIR	
5	ブラダー取付口フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	225A(10K)
6	ブラダー取付口蓋フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	225A(10K)
7	空気封入口カバーソケット(プラグ付)	1	SUS304	40A(Rp)
8	空気封入口ソケット	1	SUS304	1/8"-NPT
9	吊金具	2	SUS304	φ12
10	銘板座	1	SUS304	t3.0
11	圧力計ロケット	1	SUS304	1/8"-NPT
12	銘板	1	AL	t0.8
13	圧力計	1	-	
14	エアバルブ	1	-	1/8"-NPT
15	点検口フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	100A(10K)
16	点検口蓋フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	100A(10K)
17	ジョイントシート(RF)t1.5	1	-	ND.1995
18				
19				

注記
1) ネジ部は特記以外すべて管用平行ねじとします。
2) SS部は錆止め塗装後シルバー塗装とします。
3) 空気封入圧力をご指示下さい。
ご指示なき場合の空気封入圧力は0.4MPaです。
4) 圧力計・空気封入バルブは付属しております。
5) 出荷時の封入圧力は最大0.5 MPaです。
0.5 MPaを超える場合は現地に調整願います。

三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺 度 SCALE 1 / 1.5	名 称 NAME 密閉式膨張タンク
設計 DESIGNED No. 戸 澤	検 図 CHECKED 山 本 真	担 当 SECTION STAFF
客 先 CUSTOMER	型 式 TYPE AFU-800NX	個 数 QTY
現場名 OBJECT	備 考 NOTE 0.8MPa (屋内仕様)	
図 番 FILE NAME	0 M 3 8 5 8 0 0 0 A 0 1 0 B	

ホーコス株式会社
HOKOS CORP