



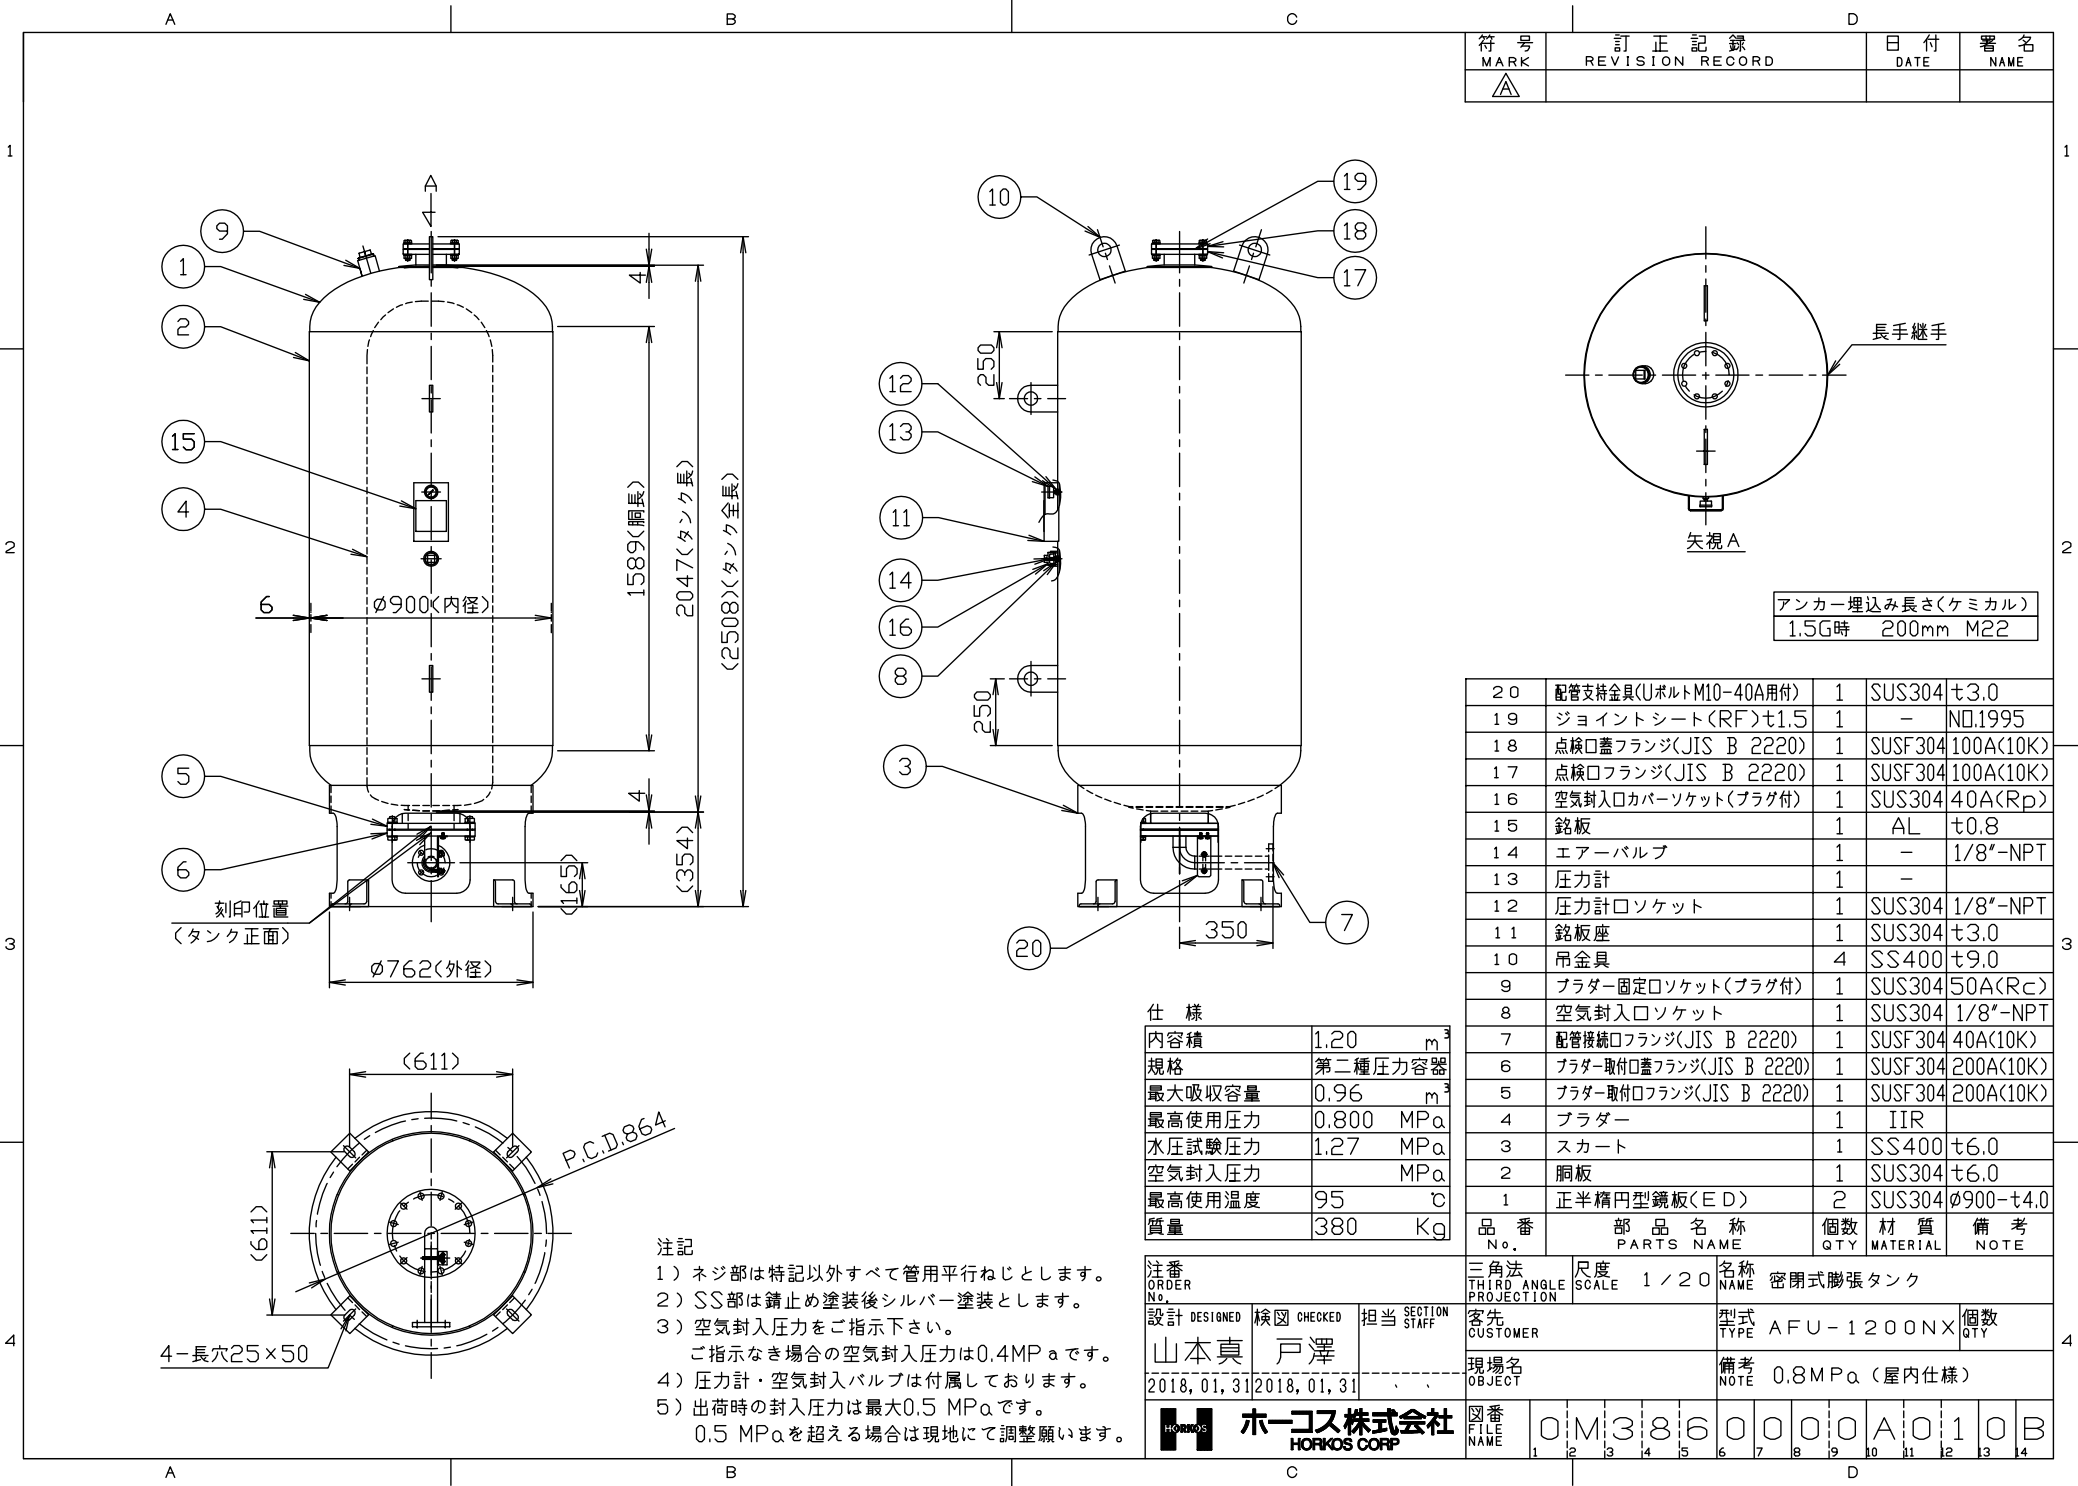

符号 MARK	訂正記録 REVISION RECORD	日付 DATE	署名 NAME
△			

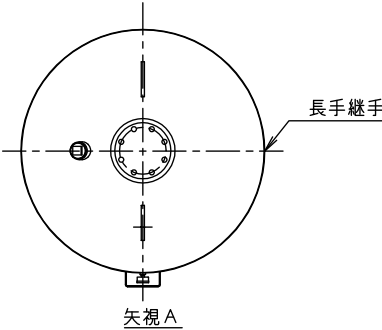

アンカー埋込み長さ(ケミカル)
1.5G時 200mm M22

20	配管支持金具(UボルトM10-40A用付)	1	SUS304	t3.0
19	ジョイントシート(RF)t1.5	1	-	ND1995
18	点検口蓋フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	100A(10K)
17	点検口フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	100A(10K)
16	空気封入口カバースOCKET(プラグ付)	1	SUS304	40A(Rp)
15	銘板	1	AL	t0.8
14	エアバルブ	1	-	1/8"-NPT
13	圧力計	1	-	
12	圧力計ロケット	1	SUS304	1/8"-NPT
11	銘板座	1	SUS304	t3.0
10	吊金具	4	SS400	t9.0
9	ブラダー固定ロケット(プラグ付)	1	SUS304	50A(Rc)
8	空気封入ロケット	1	SUS304	1/8"-NPT
7	配管接続口フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	40A(10K)
6	ブラダー取付口蓋フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	200A(10K)
5	ブラダー取付口フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	200A(10K)
4	ブラダー	1	IIR	
3	スカート	1	SS400	t6.0
2	胴板	1	SUS304	t6.0
1	正半精円型鏡板(ED)	2	SUS304	φ900-t4.0

仕 様	
内容積	1.20 m ³
規格	第二種压力容器
最大吸収容量	0.96 m ³
最高使用圧力	0.800 MPa
水圧試験圧力	1.27 MPa
空気封入圧力	MPa
最高使用温度	95 ℃
質量	380 Kg

注文 ORDER No.	設計 DESIGNED	検図 CHECKED	担当 SECTION STAFF
山本 真	戸澤		
2018, 01, 31	2018, 01, 31		

三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1/20	名称 NAME 密閉式膨張タンク
客先 CUSTOMER	型式 TYPE AFU-1200NX	個数 QTY
現場名 OBJECT	備考 NOTE 0.8MPa (屋内仕様)	

図番 FILE NAME	0	M	3	8	6	0	0	0	0	A	0	1	0	B
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ホーコス株式会社
HOKOS CORP