


符 号 MARK	訂 正 記 録 REVISION RECORD	日 付 DATE	署 名 NAME
△			

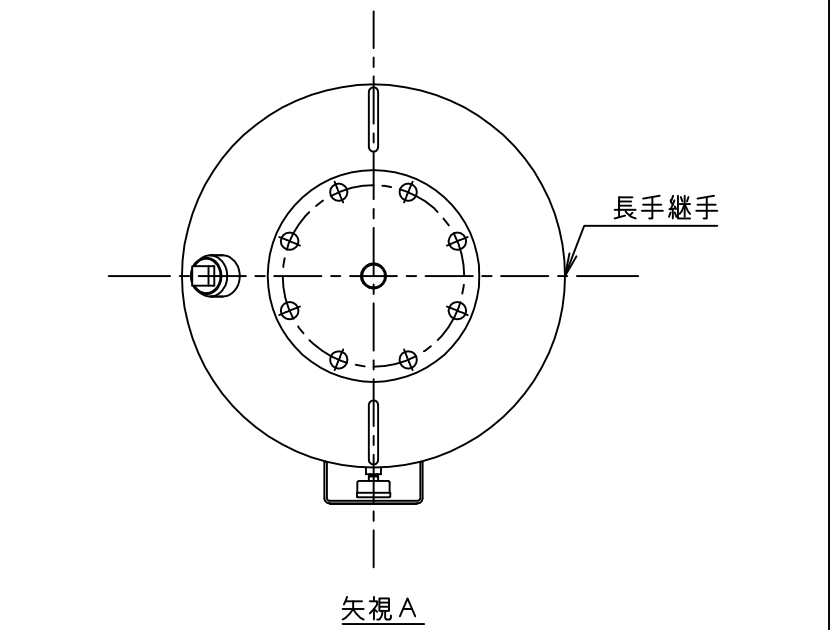

アンカー埋込み長さ(ケミカル)
1.5G時 100mm M12

17	銘板	1	AL	t0.8
16	銘板座	1	SS400	t3.2
15	吊金具	2	SS400	φ12
14	圧力計	1		
13	圧力計ソケット	1	SUS304	1/8"-NPT
12	空気封入口カバーソケット(プラグ付)	1	SGP相当	40A(Rp)
11	エアーバルブ	1		1/8"-NPT
10	空気封入口ソケット	1	SUS304	1/8"-NPT
9	ジョイントシート(RF)t1.5	1	-	NO.1995
8	点検口蓋フランジ(JIS B 2220)	1	SS400	80A(10K)
7	点検口フランジ	1	SS400	t25
6	ブラダー取付口蓋フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	150A(10K)
5	ブラダー取付口フランジ	1	SS400	t30
4	ブラダー	1	IIR	
3	スカート	1	SS400	t4.5
2	胴板	1	SS400	t3.2
1	正半精円型鏡板(ED)	2	SS400	φ500-t3.2
品 番 No.	部 品 名 称 PARTS NAME	個数 QTY	材 質 MATERIAL	備 考 NOTE




三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1 / 10	名称 NAME 密閉式膨張タンク
客先 CUSTOMER	型式 TYPE BFA-100NX	個数 QTY
現場名 OBJECT	備考 NOTE 0.6MPa (屋内仕様)	

図番 FILE NAME	0	M	3	1	2	6	0	0	1	0	0	1	0	A
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

仕 様	
内容積	0.170 m ³
規格	第二種圧力容器
最大吸収容量	0.136 m ³
最高使用圧力	0.600 MPa
水圧試験圧力	0.900 MPa
空気封入圧力	MPa
最高使用温度	95 ℃
塗装(外面のみ)	錆止め塗装(赤錆色)
質量	90 Kg

注番 ORDER No.	設計 DESIGNED	検図 CHECKED	担当 SECTION STAFF
	村上知	山本大	
	2019.05.14	2022.11.14	

HORKOS	ホークス株式会社 HORKOS CORP
--------	-------------------------

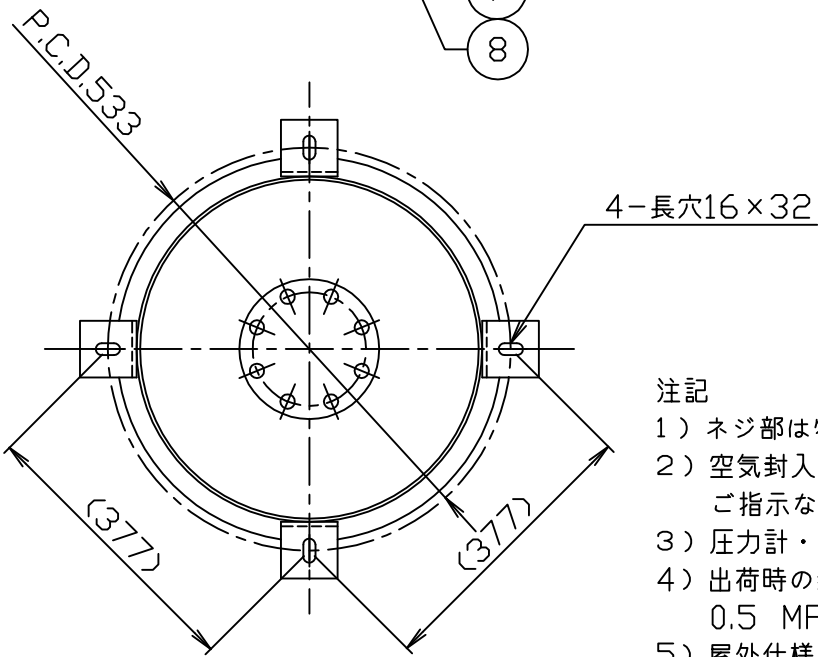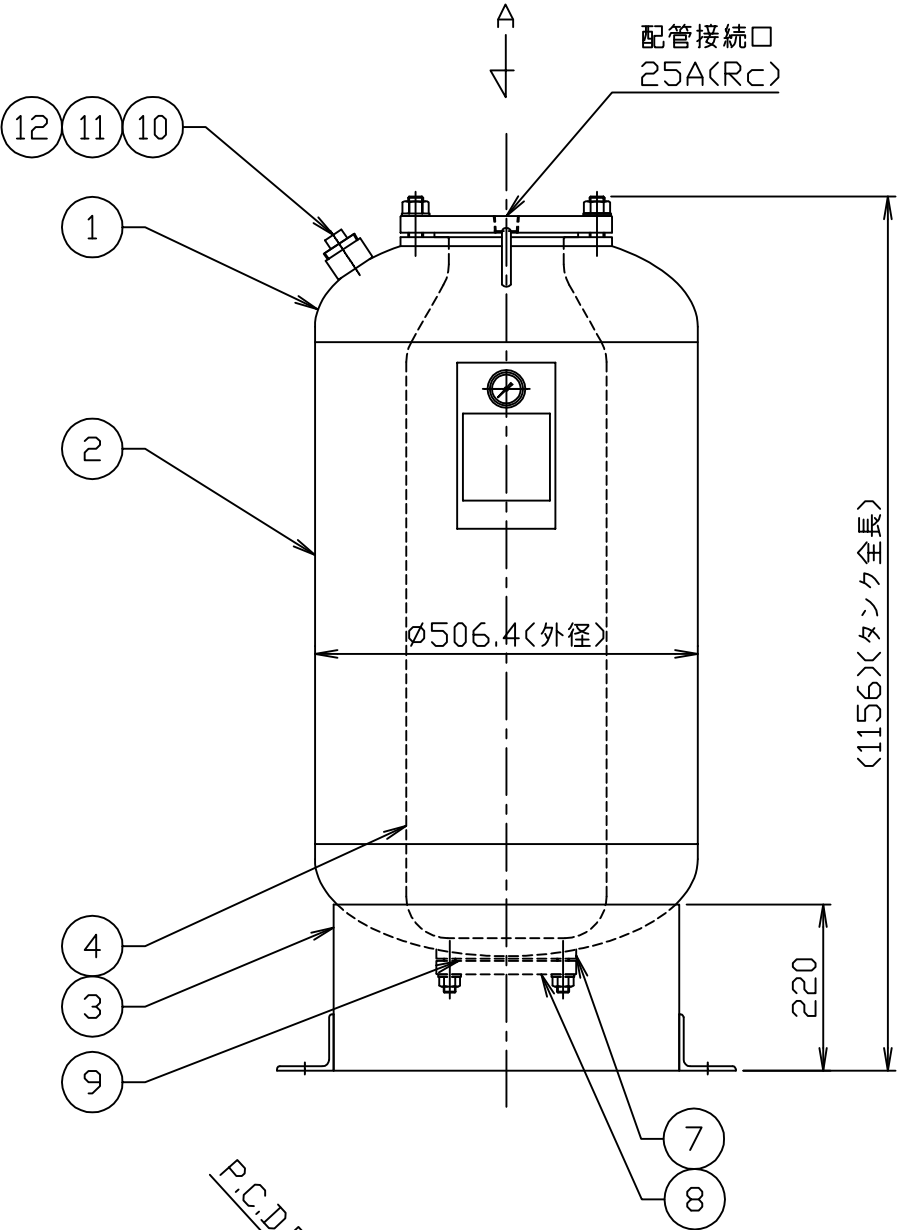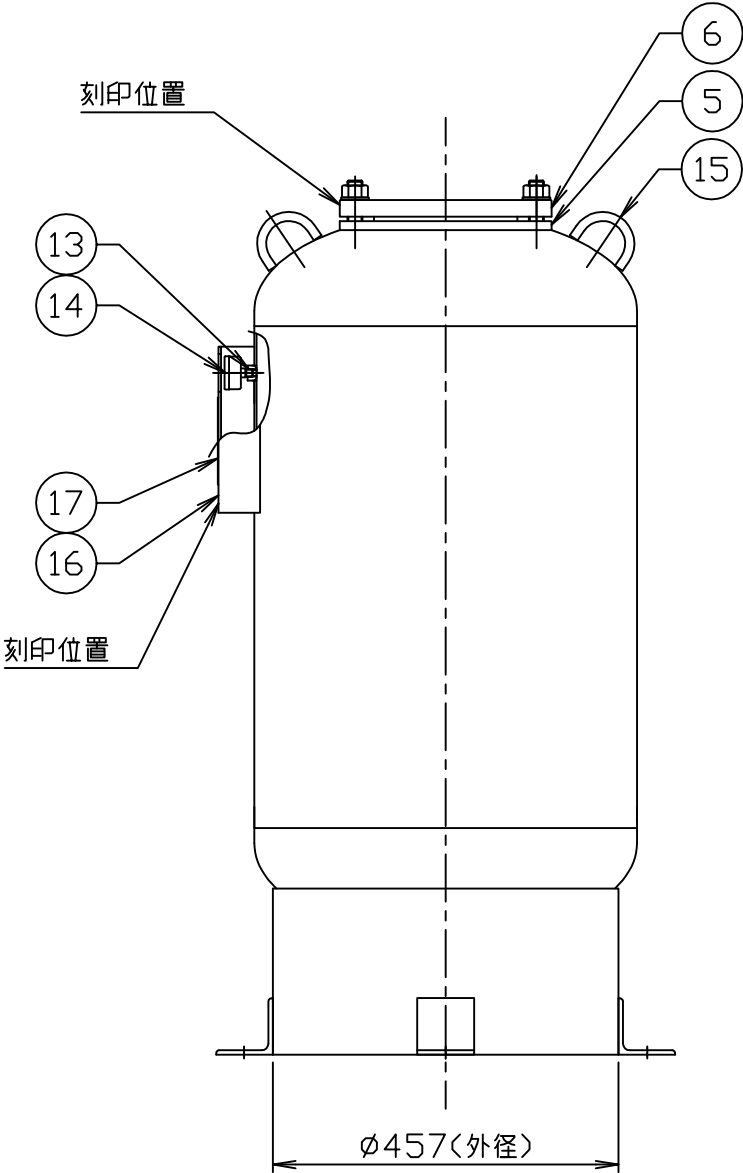

- 注記
- ネジ部は特記以外すべて管用平行ねじとします。
 - 空気封入圧力をご指示下さい。
ご指示なき場合の空気封入圧力は0.4MPaです。
 - 圧力計・空気封入バルブは付属しております。
 - 出荷時の封入圧力は最大0.5 MPaです。
0.5 MPaを超える場合は現地にて調整願います。
 - 屋外仕様の場合、空気封入口部のプラグは樹脂キャップとなります。
 - 配管接続はSUSにて行ってください。