


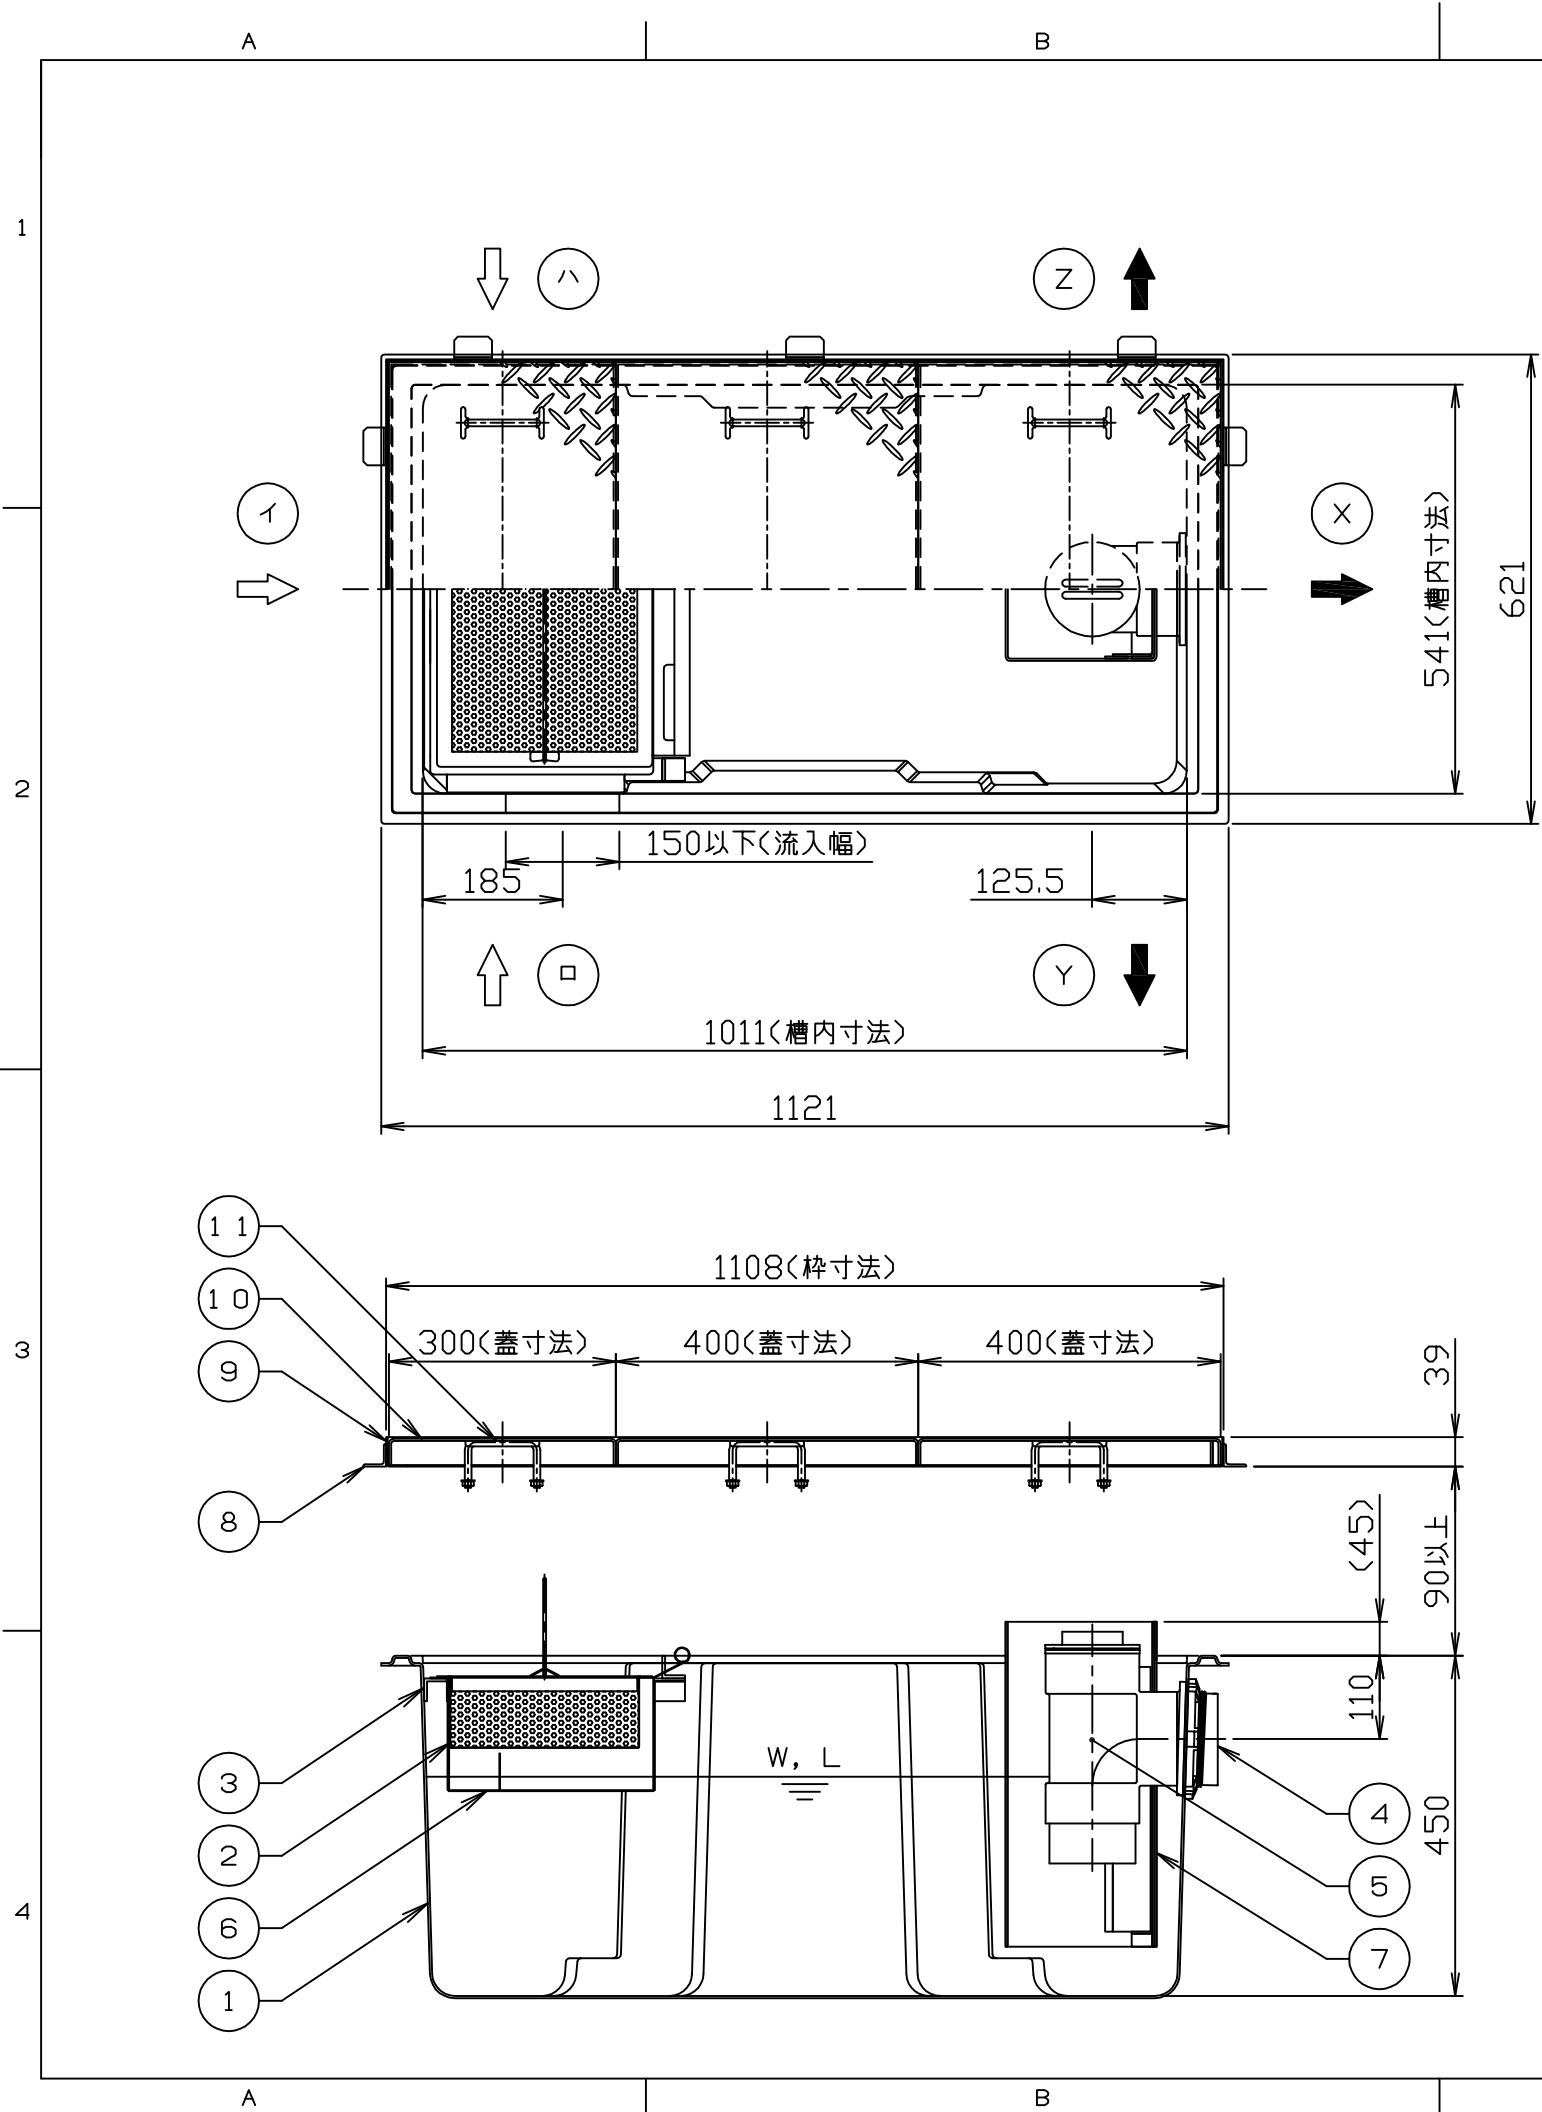

符号
MARK

訂正記録
REVISION RECORD

日付
DATE

署名
NAME

△

注) 1. 図中の『イロハ』は流入方向を示します。
『XYZ』は流出方向を示します。
ご注文の際は流入方向をご指示下さい。
2. バスケット寸法: 430×245×95
3. 本体へ蓋枠及び積載荷重がかからないように施工してください。
4. ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。

15				
14				
13				
12				
11	マンホール取手	6	蓋と同等	φ9
10	マンホール蓋 (人荷重用)	3	SUS304	t3.0
9	受け枠	1組	SUS304	L39x29x2
8	フック	10	SS400	L30x30x3
7	仕切板B (可動式)	1	PVC	t3.0
6	仕切板A (可動式)	1	SUS304	t1.0
5	トラップ管	1	PVC	100
4	流出口ソケット	1	PVC	100
3	バスケット受	1組	PVC	L30x30x4
2	バスケット	1	SUS304	t0.8、φ4
1	本体	1	FRP	t3.0
品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE

注番
ORDER
No.

設計
DESIGNED

検図
CHECKED

担当
SECTION
STAFF

三角法
THIRD ANGLE
PROJECTION

尺度
SCALE

1 / 10

名称
NAME

グリース阻集器 (側溝式)

型式
TYPE

HGR-NX200ET

個数
QTY

現場名
OBJECT

備考
NOTE

2020, 05, 29

2022, 12, 26

、

、

図番
FILE
NAME

014484000A010E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ホークス株式会社
HORKOS CORP

014484000A010E