


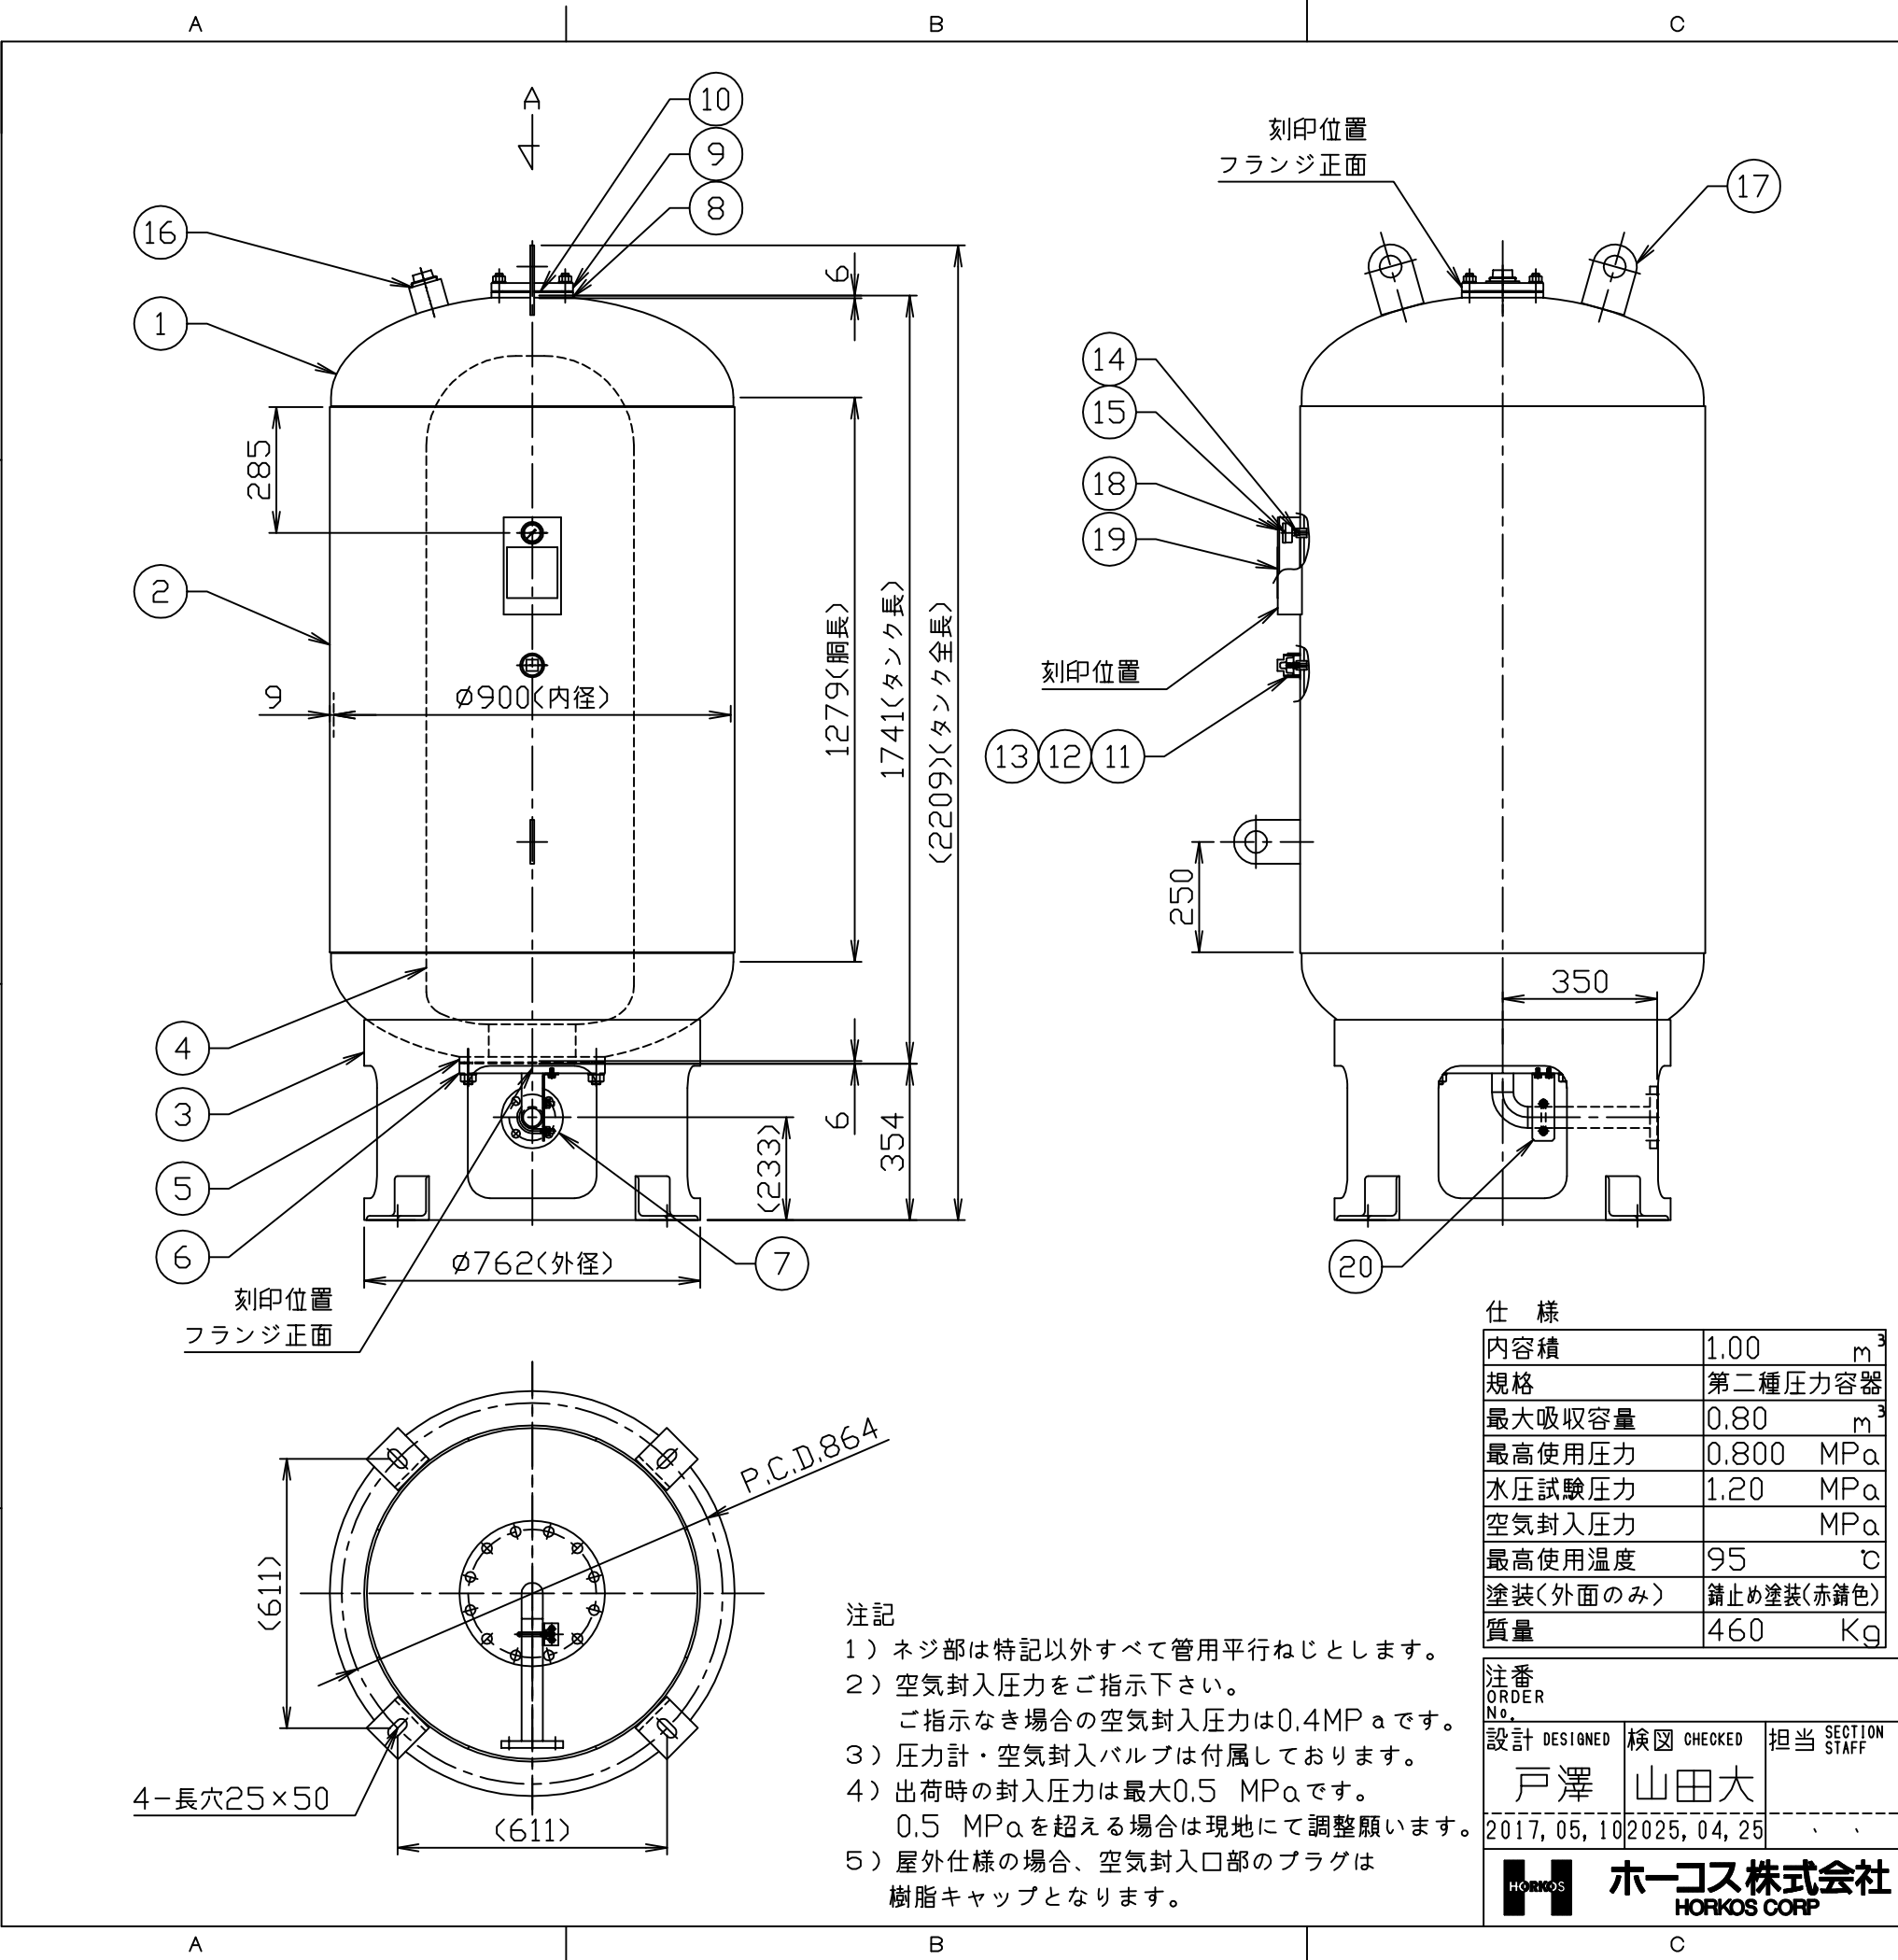

符 号 MARK	訂 正 記 録 REVISION RECORD	日 付 DATE	署 名 NAME
△			

刻印位置
フランジ正面

刻印位置
フランジ正面

矢視 A

アンカー埋込み長さ(ケミカル)
1.5G時 160mm M20

長手継手

20	配管支持金具(UボルトM10-40A用付)	1	SUS304	t3.0
19	銘板	1	AL	t0.8
18	銘板座	1	SS400	t3.2
17	吊金具	3	SS400	t9.0
16	ブラダー固定ロケット(プラグ付)	1	S25C	50A(Rc)
15	圧力計	1		
14	圧力計ソケット	1	SUS304	1/8"-NPT
13	空気封入口カバーソケット(プラグ付)	1	SGP相当	40A(Rp)
12	エアーバルブ	1		1/8"-NPT
11	空気封入口ソケット	1	SUS304	1/8"-NPT
10	ジョイントシート(RF)t1.5	1	-	NO.1995
9	点検口蓋フランジ(JIS B 2220)	1	SS400	80A(10K)
8	点検口フランジ	1	SS400	t25
7	配管接続口フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	40A(10K)
6	ブラダー取付口蓋フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	200A(10K)
5	ブラダー取付口フランジ	1	SS400	t45
4	ブラダー	1	IIR	
3	スカート	1	SS400	t6.0
2	胴板	1	SS400	t9.0
1	正半楕円型鏡板(ED)	2	SS400	$\phi 900-t6.0$

品 番 No.	部 品 名 称 PARTS NAME	個数 QTY	材 質 MATERIAL	備 考 NOTE

注番 ORDER No.	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1 / 1.5	名称 NAME 密閉式膨張タンク
設計 DESIGNED 戸澤	検図 CHECKED 山田大	担当 SECTION STAFF	型式 TYPE AFX-1000NX
2017, 05, 10			2025, 04, 25
現場名 OBJECT			備考 NOTE 0.8MPa (屋内仕様)

図番
FILE NAME

0 M 3 2 2 9 0 0 0 A 0 1 0 D

ホーコス株式会社
HORKOS CORP